


主幹ブレーカが動作した場合

(一社)キャビネット工業会 盤標準化協議会
技術資料 CA-G09 施工上の注意事項を
一部加工の上引用

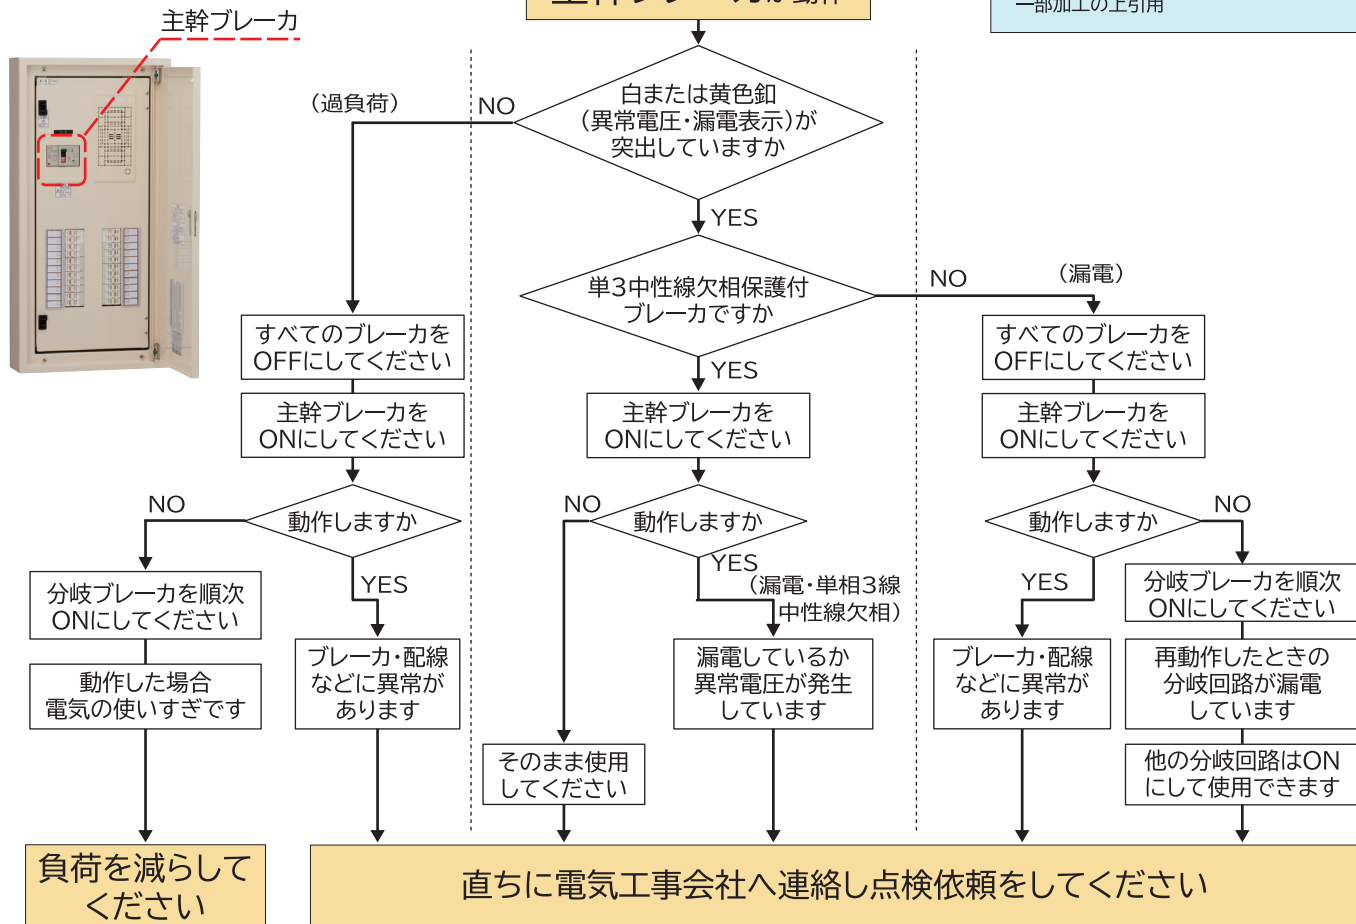

負荷を減らして
ください

直ちに電気工事会社へ連絡し点検依頼をしてください