


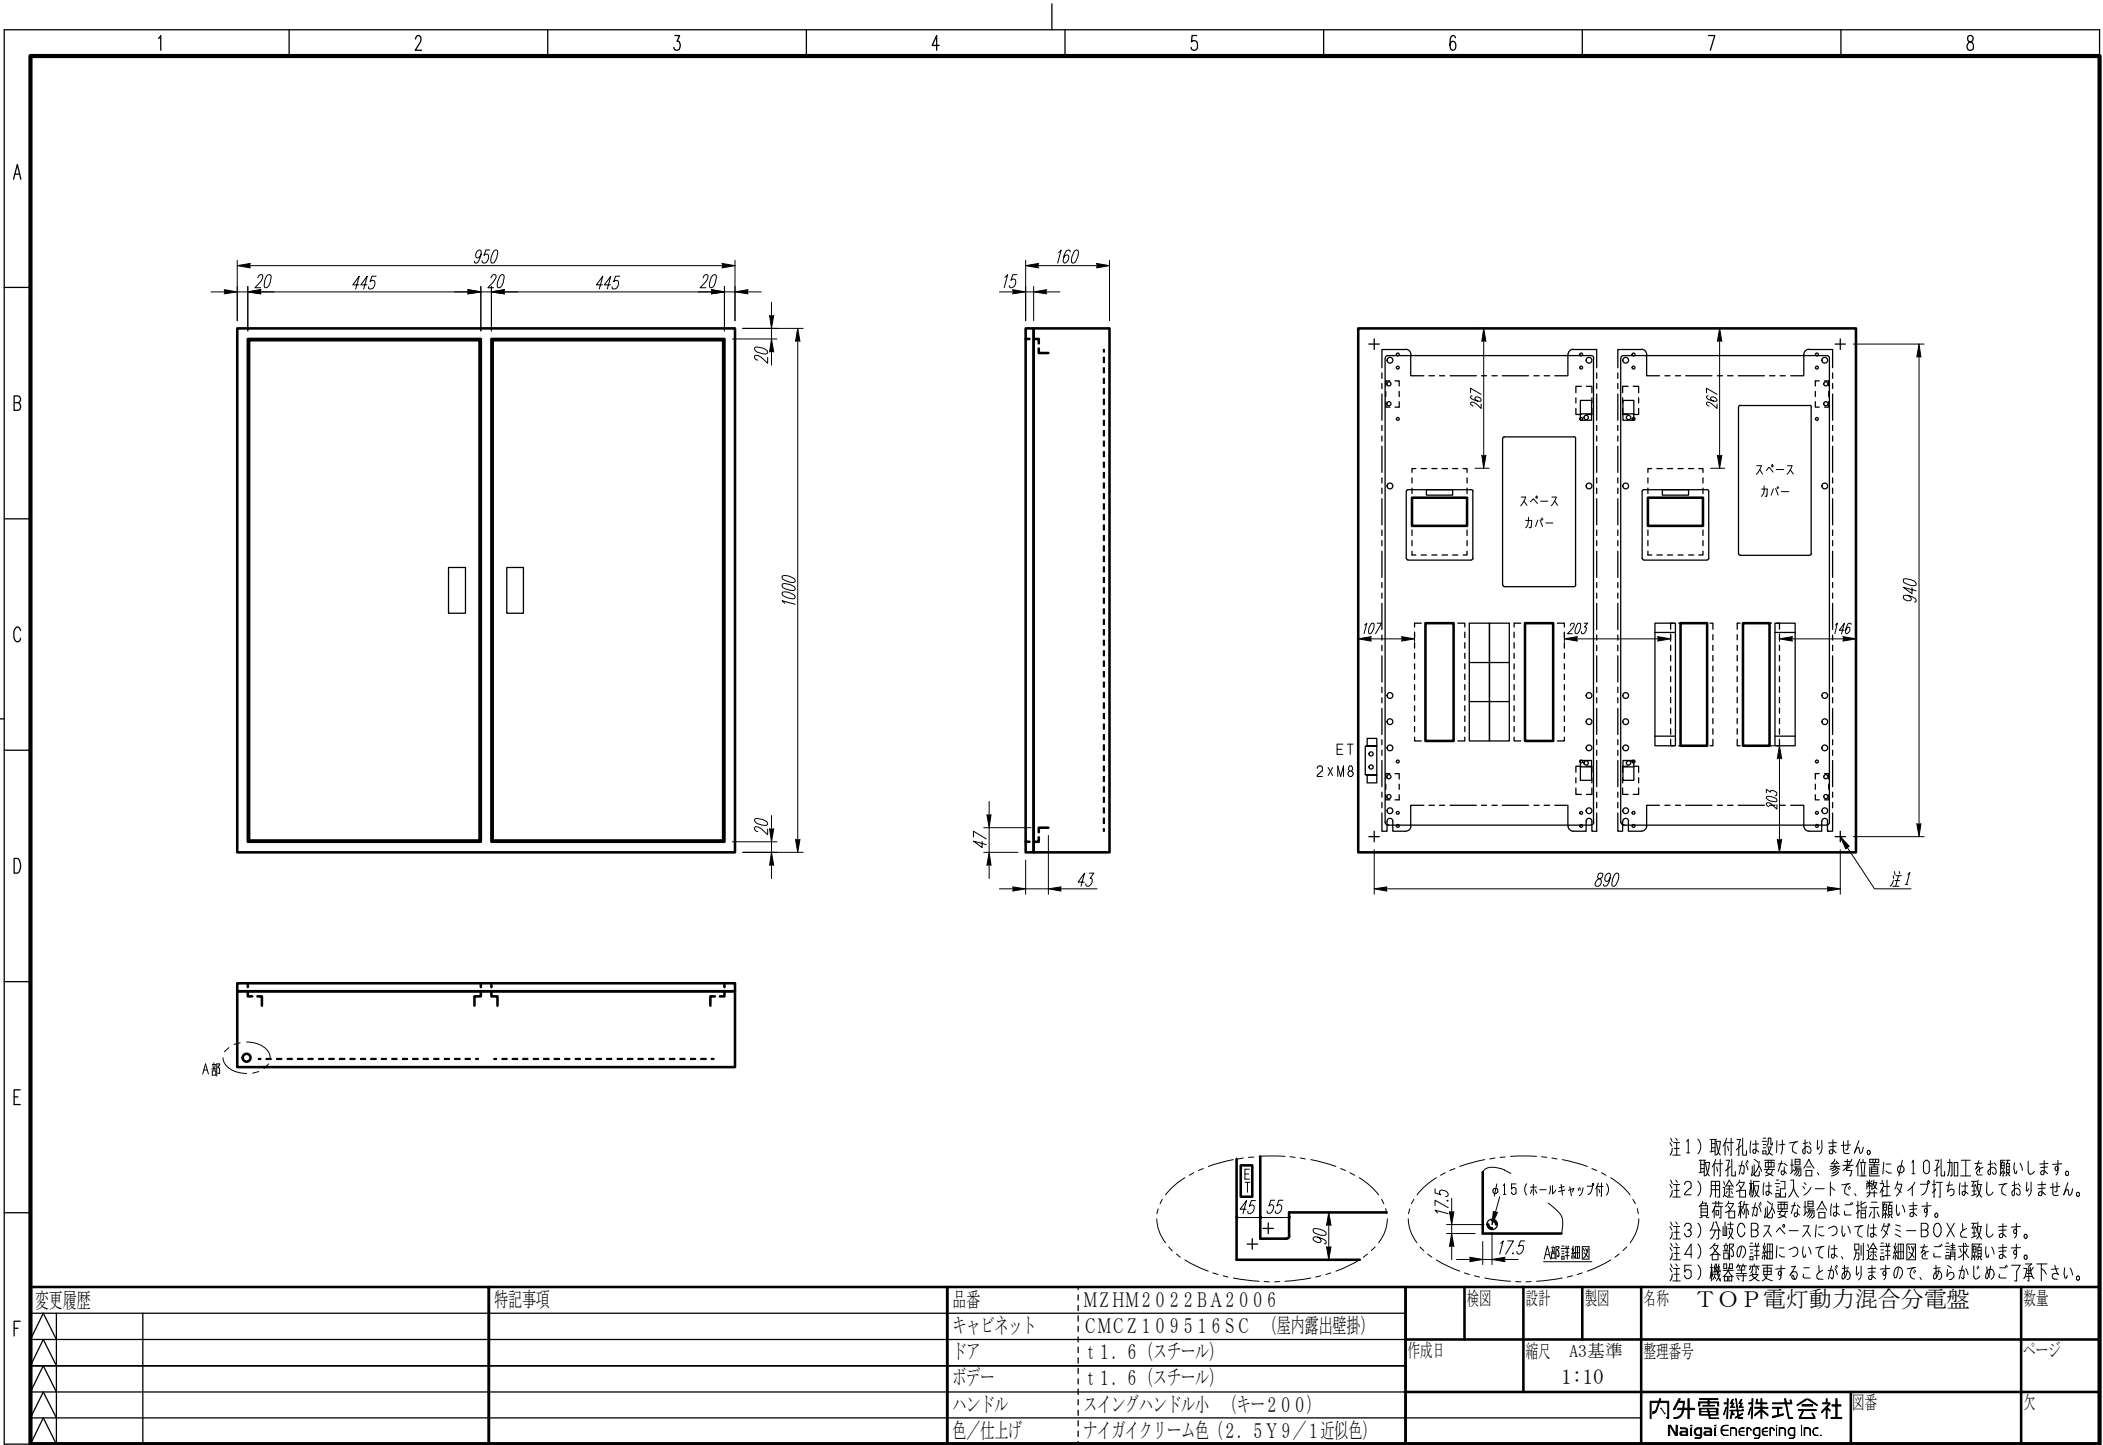

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。

注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NMCB3P
225/200A
(NF250-NCV)
(36kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25

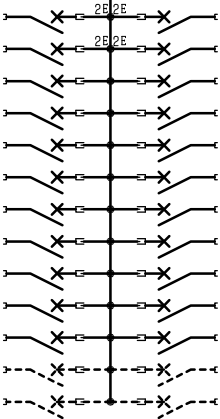

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	4	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	4	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	MZHM2022BA2006	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

A


B

C

D

E

F

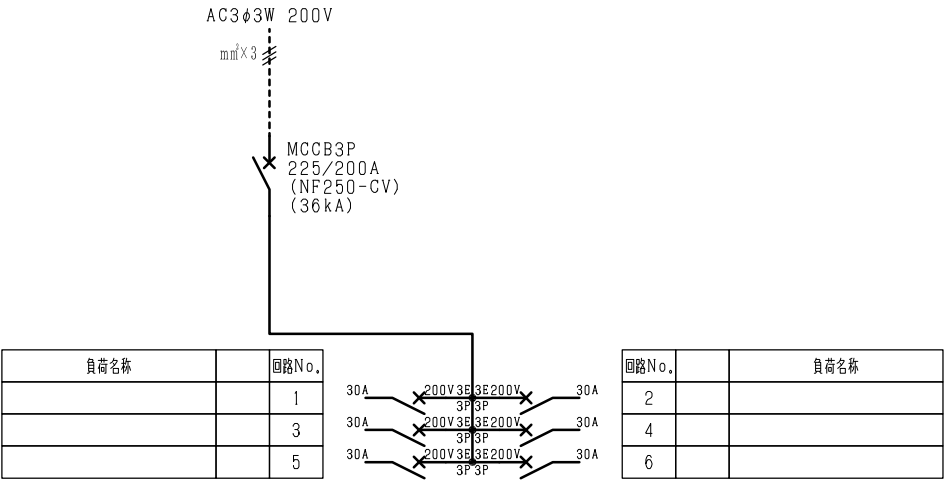

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/ 30A	6	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴		特記事項	品番	MZHM2022BA2006		検図	設計	製図	名称		
△			シーケンス記号								
△						作成日			整理番号	ページ	
△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番	欠
△											