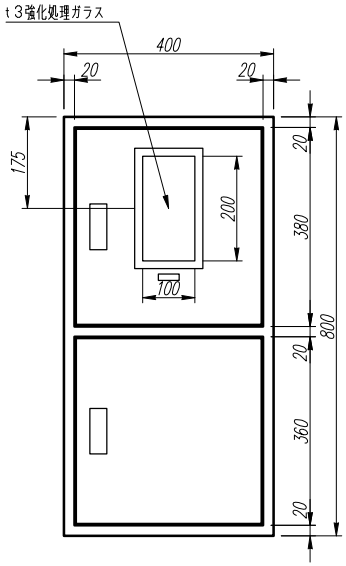


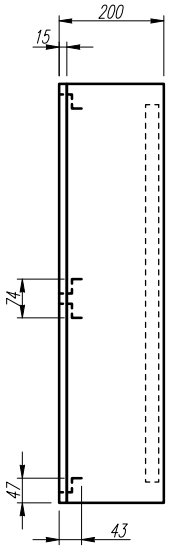


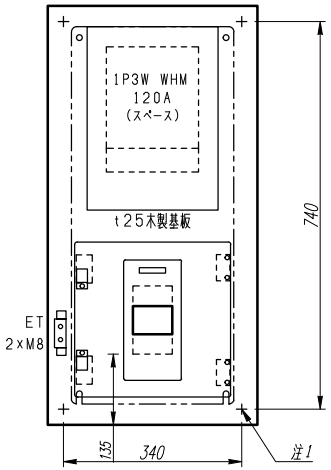





| 回路No. | | 負荷名称 |
|---|---|---|
| A | | |







注1）取付孔は設けておりません。
　取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2）用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
　負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3）機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | THEZ0501BA | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | TOP引込計器盤 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | キャビネット | CMDK8040C1 (屋内露出壁掛) | | | | | | |
| | | ドア | t1.6(スチール) | 作成日 | 縮尺 A3基準 1:10 | | 整理番号 | | ページ |
| | | ボデー | t1.6(スチール) | | | | | | |
| | | ハンドル | スイングハンドル小 (キー200) | | | | 内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. | 図番 | 欠 |
| | | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色(2.5Y9/1近似色) | | | | | | |