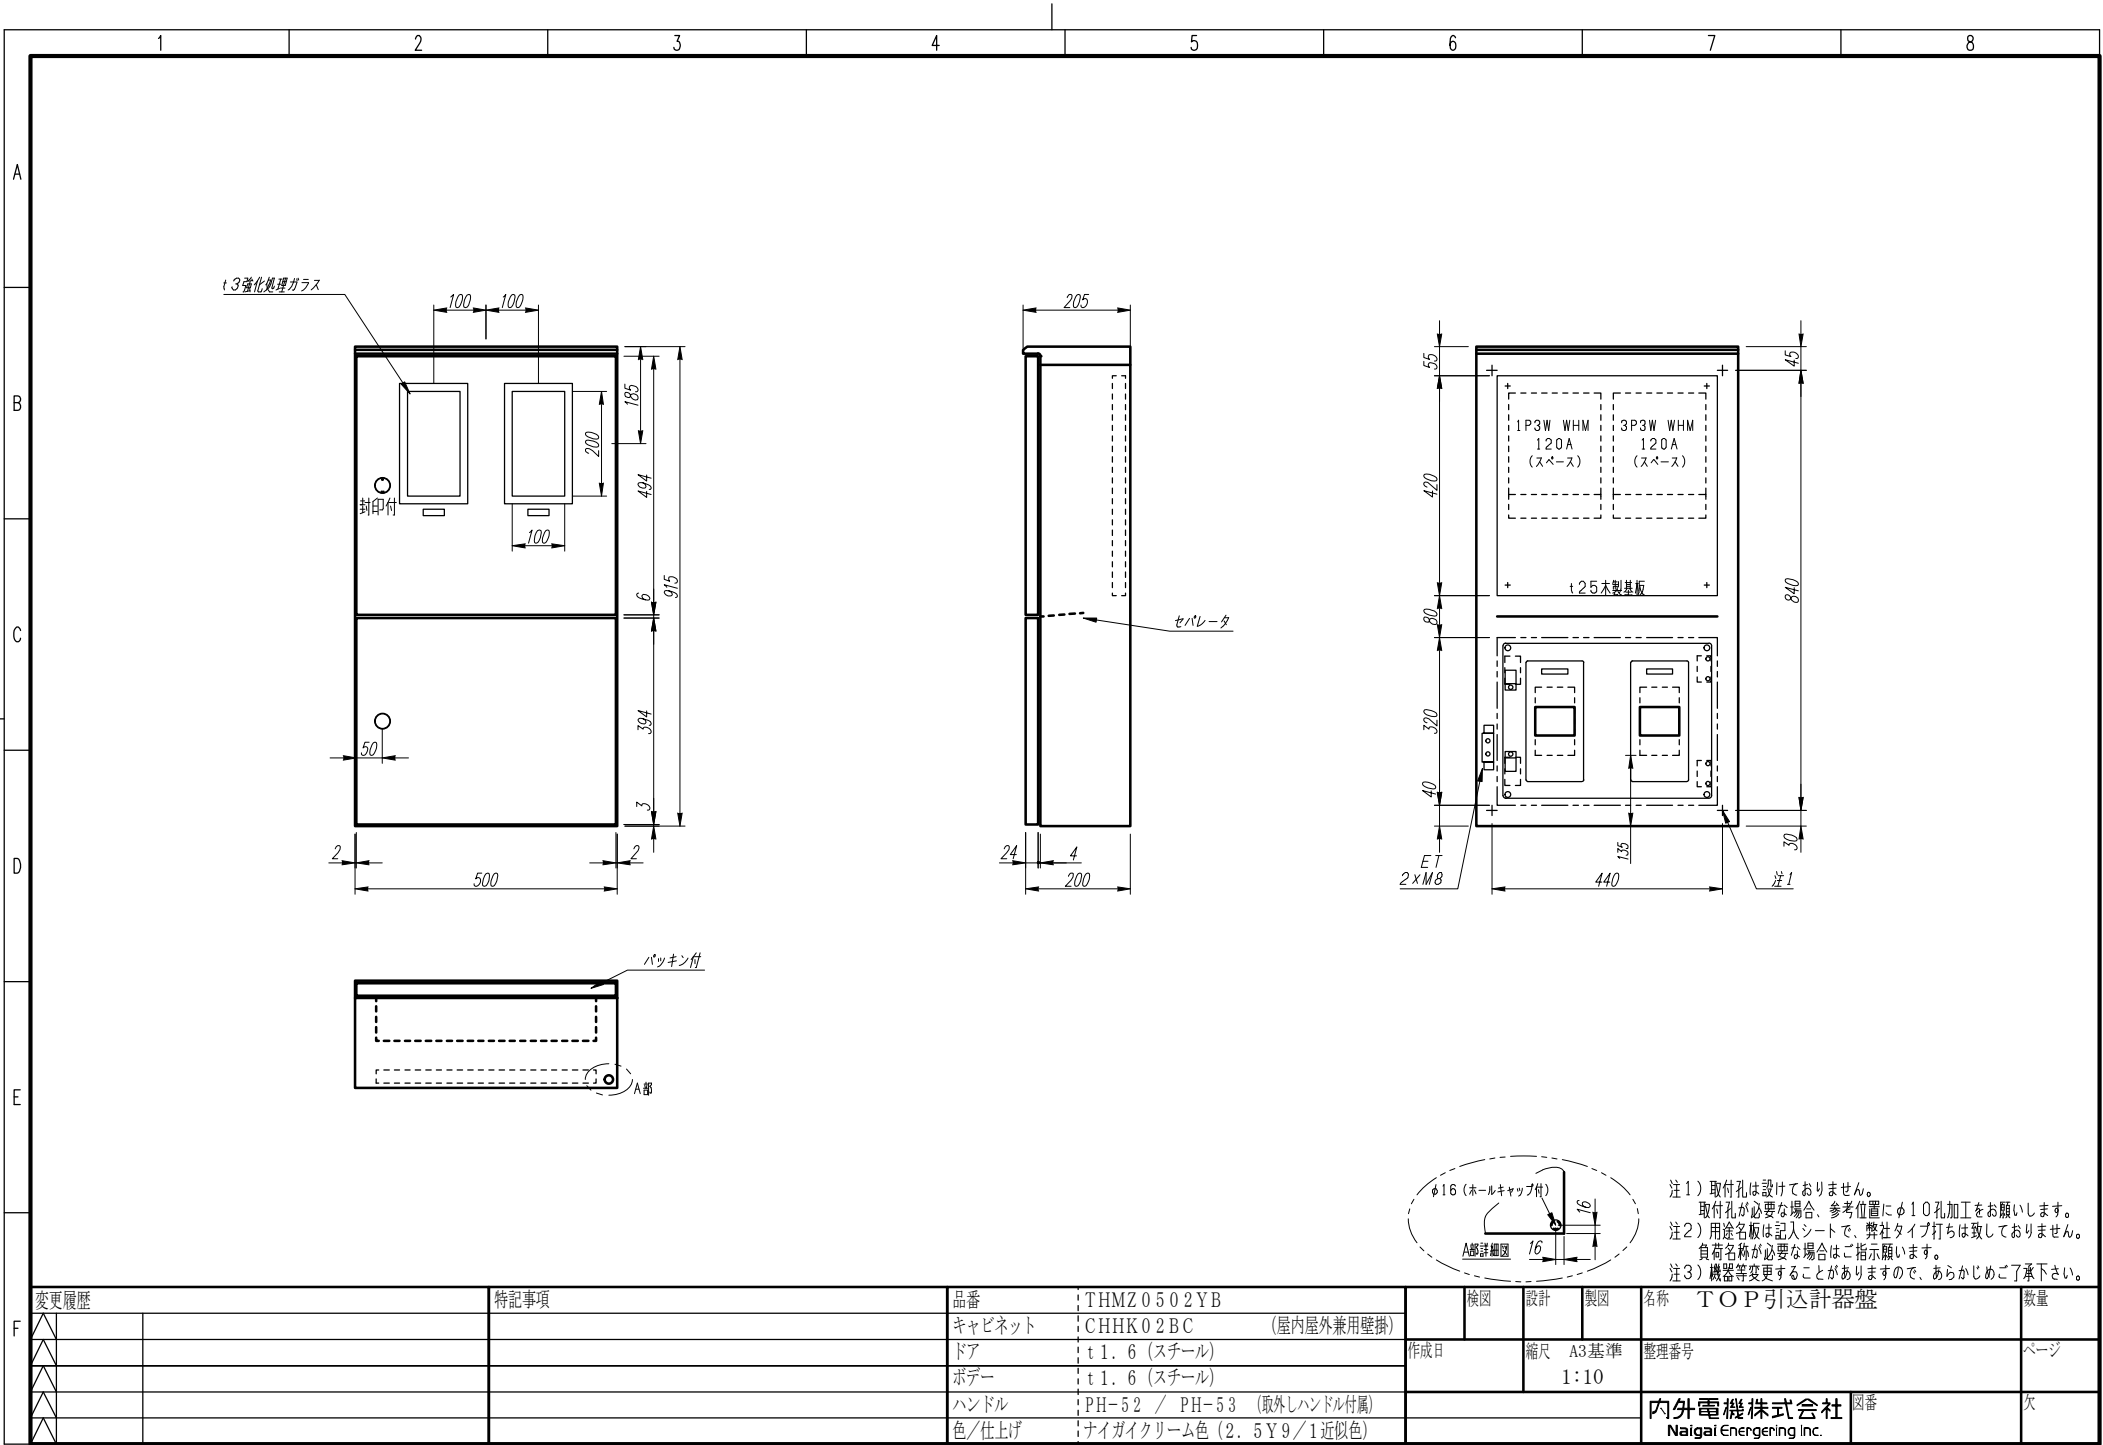


注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴		特記事項	品番	THMZ0502YB			検図	設計	製図	名称	TOP引込計器盤		数量
	△			キャビネット	CHHK02BC (屋内屋外兼用壁掛)									
	△			ドア	t1.6 (スチール)			作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ		
	△			ボデー	t1.6 (スチール)									
	△			ハンドル	PH-52 / PH-53 (取外しハンドル付属)			内外電機株式会社 Naigai Energening Inc.		図番	欠			
	△			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)									

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																	
A																																																																									
B																																																																									
C	AC1φ3W 100/200V mm²×3 1P3W WHM 120A (スペース) A MCCB3P 50/50A (NF63-CV) (7.5kA) AC3φ3W 200V mm²×3 3P3W WHM 120A (スペース) B MCCB3P 50/50A (NF63-CV) (7.5kA)																																																																								
D	<table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr></table>								回路No.		負荷名称	A			回路No.		負荷名称	B																																																							
回路No.		負荷名称																																																																							
A																																																																									
回路No.		負荷名称																																																																							
B																																																																									
E																																																																									
F	注1) 凸印記入箇所はロックカバー付 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V 注3) 容量表示なきものは20A 注4) 感度表示なきものは30mA <table><tr><td colspan="2">変更履歴</td><td colspan="2">特記事項</td><td>品番</td><td colspan="2">THMZ0502YB</td><td>検図</td><td>設計</td><td>製図</td><td>名称</td><td colspan="2">TOP引込計器盤</td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td>シーケンス記号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">作成日</td><td></td><td>整理番号</td><td colspan="2">ページ</td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">内外電機株式会社</td><td>図番</td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">Naigai Energering Inc.</td><td>欠</td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>								変更履歴		特記事項		品番	THMZ0502YB		検図	設計	製図	名称	TOP引込計器盤		△				シーケンス記号			作成日			整理番号	ページ		△										内外電機株式会社		図番	△										Naigai Energering Inc.		欠	△												
変更履歴		特記事項		品番	THMZ0502YB		検図	設計	製図	名称	TOP引込計器盤																																																														
△				シーケンス記号			作成日			整理番号	ページ																																																														
△										内外電機株式会社		図番																																																													
△										Naigai Energering Inc.		欠																																																													
△																																																																									