


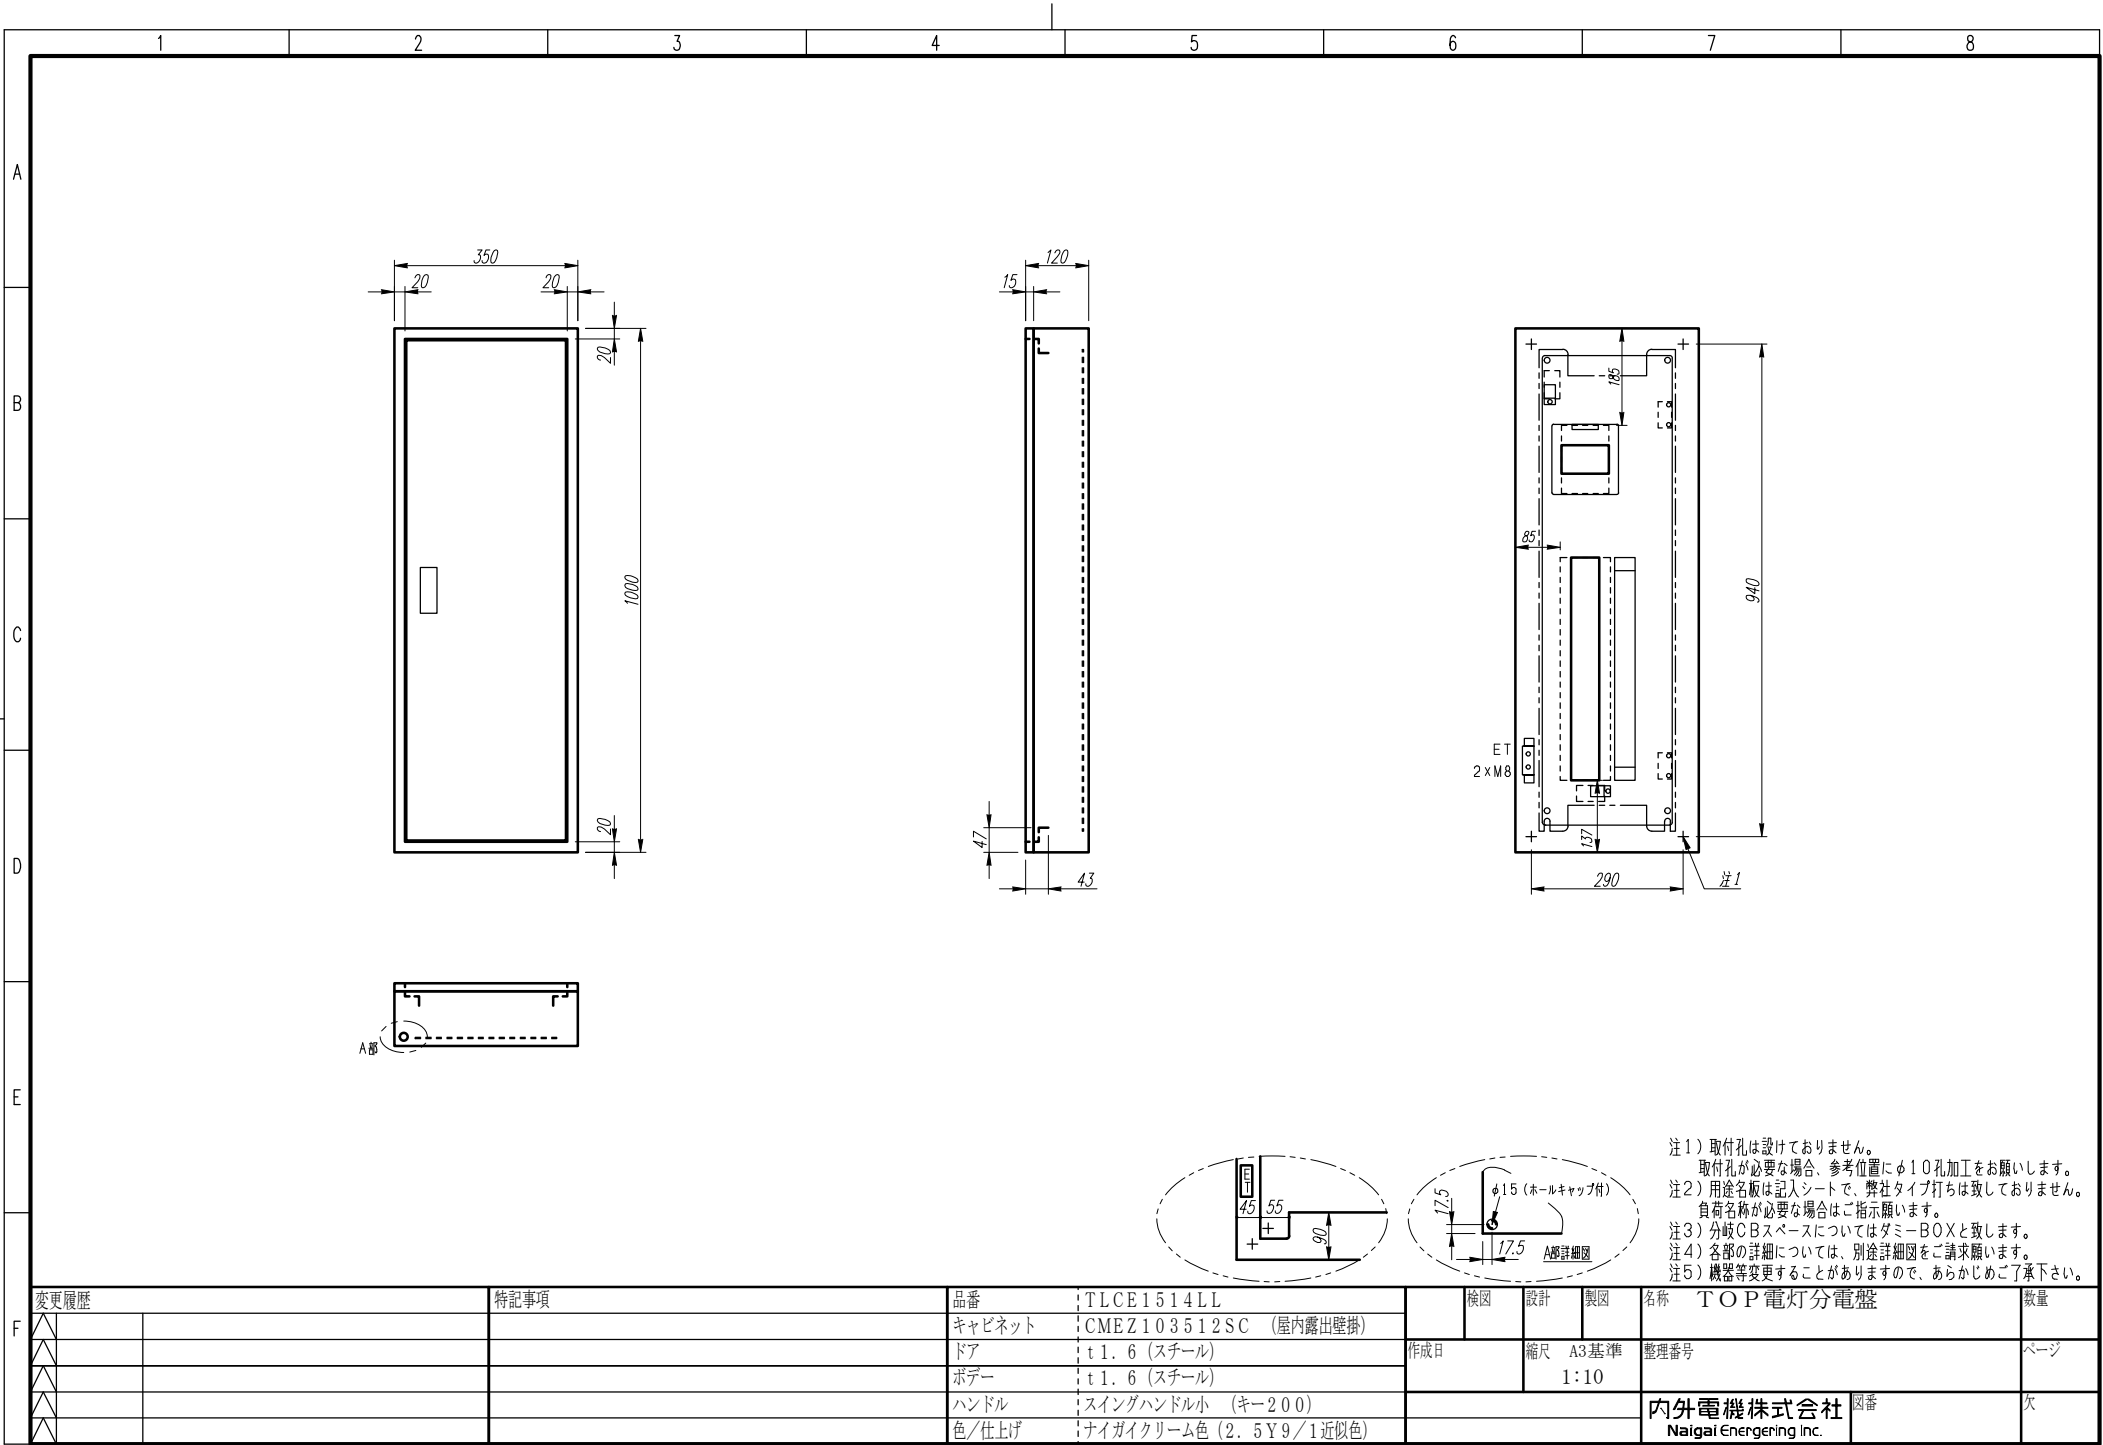

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3

NELB3P  
150/150A  
(NV150-NCVS)  
(30kA)  
(100mA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |

| 型式     | 定格               | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|--------|------------------|----|-------|----|
| F52CN  | CMCB2P1E 50/ 20A | 14 | 100   |    |
| (スペース) | CMCB2P 50/ A     | 3  | 100   |    |

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

|      |      |  |         |            |     |    |                                     |    |         |
|------|------|--|---------|------------|-----|----|-------------------------------------|----|---------|
| 変更履歴 | 特記事項 |  | 品番      | TLCE1514LL | 検図  | 設計 | 製図                                  | 名称 |         |
|      |      |  | シーケンス記号 |            | 作成日 |    | 整理番号                                |    | ページ     |
|      |      |  |         |            |     |    |                                     |    |         |
|      |      |  |         |            |     |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. |    | 図番<br>欠 |