

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記シートで、弊社タイプ打ちは致しております。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについては、別添詳細図をご請求願います。

注4) 各部の詳細については、別添詳細図をご請求願います。

注5) 機盤等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

A


B

C


D

E

F

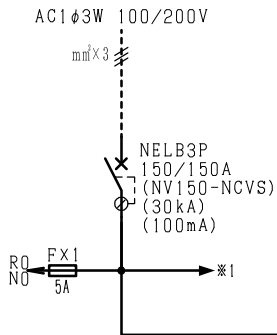


負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	

負荷名称	回路No.
	101
	103



回路No.	負荷名称
102	
104	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	4	100	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	18	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCE1518MC	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

A


B

C

D

E

F

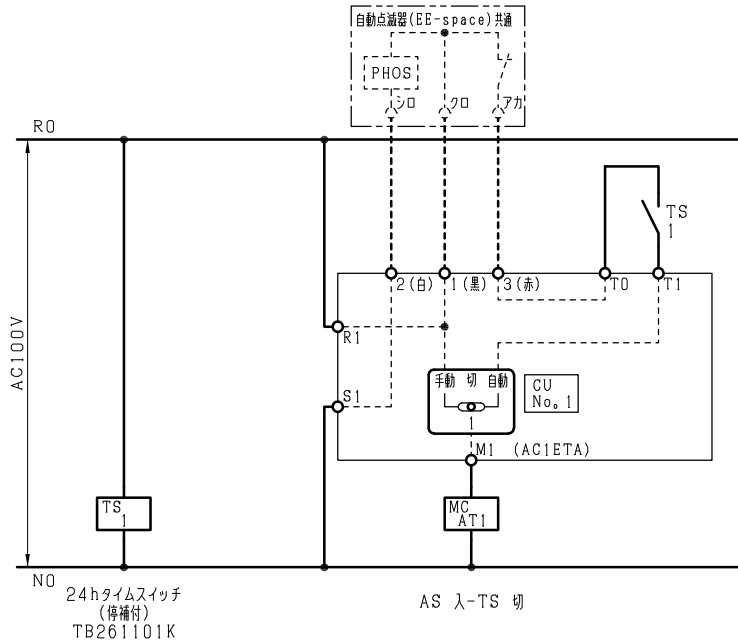

注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (EEスイッチ) 接続用です。

変更履歴			特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号					
△					作成日			整理番号	ページ
△									
△								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠