


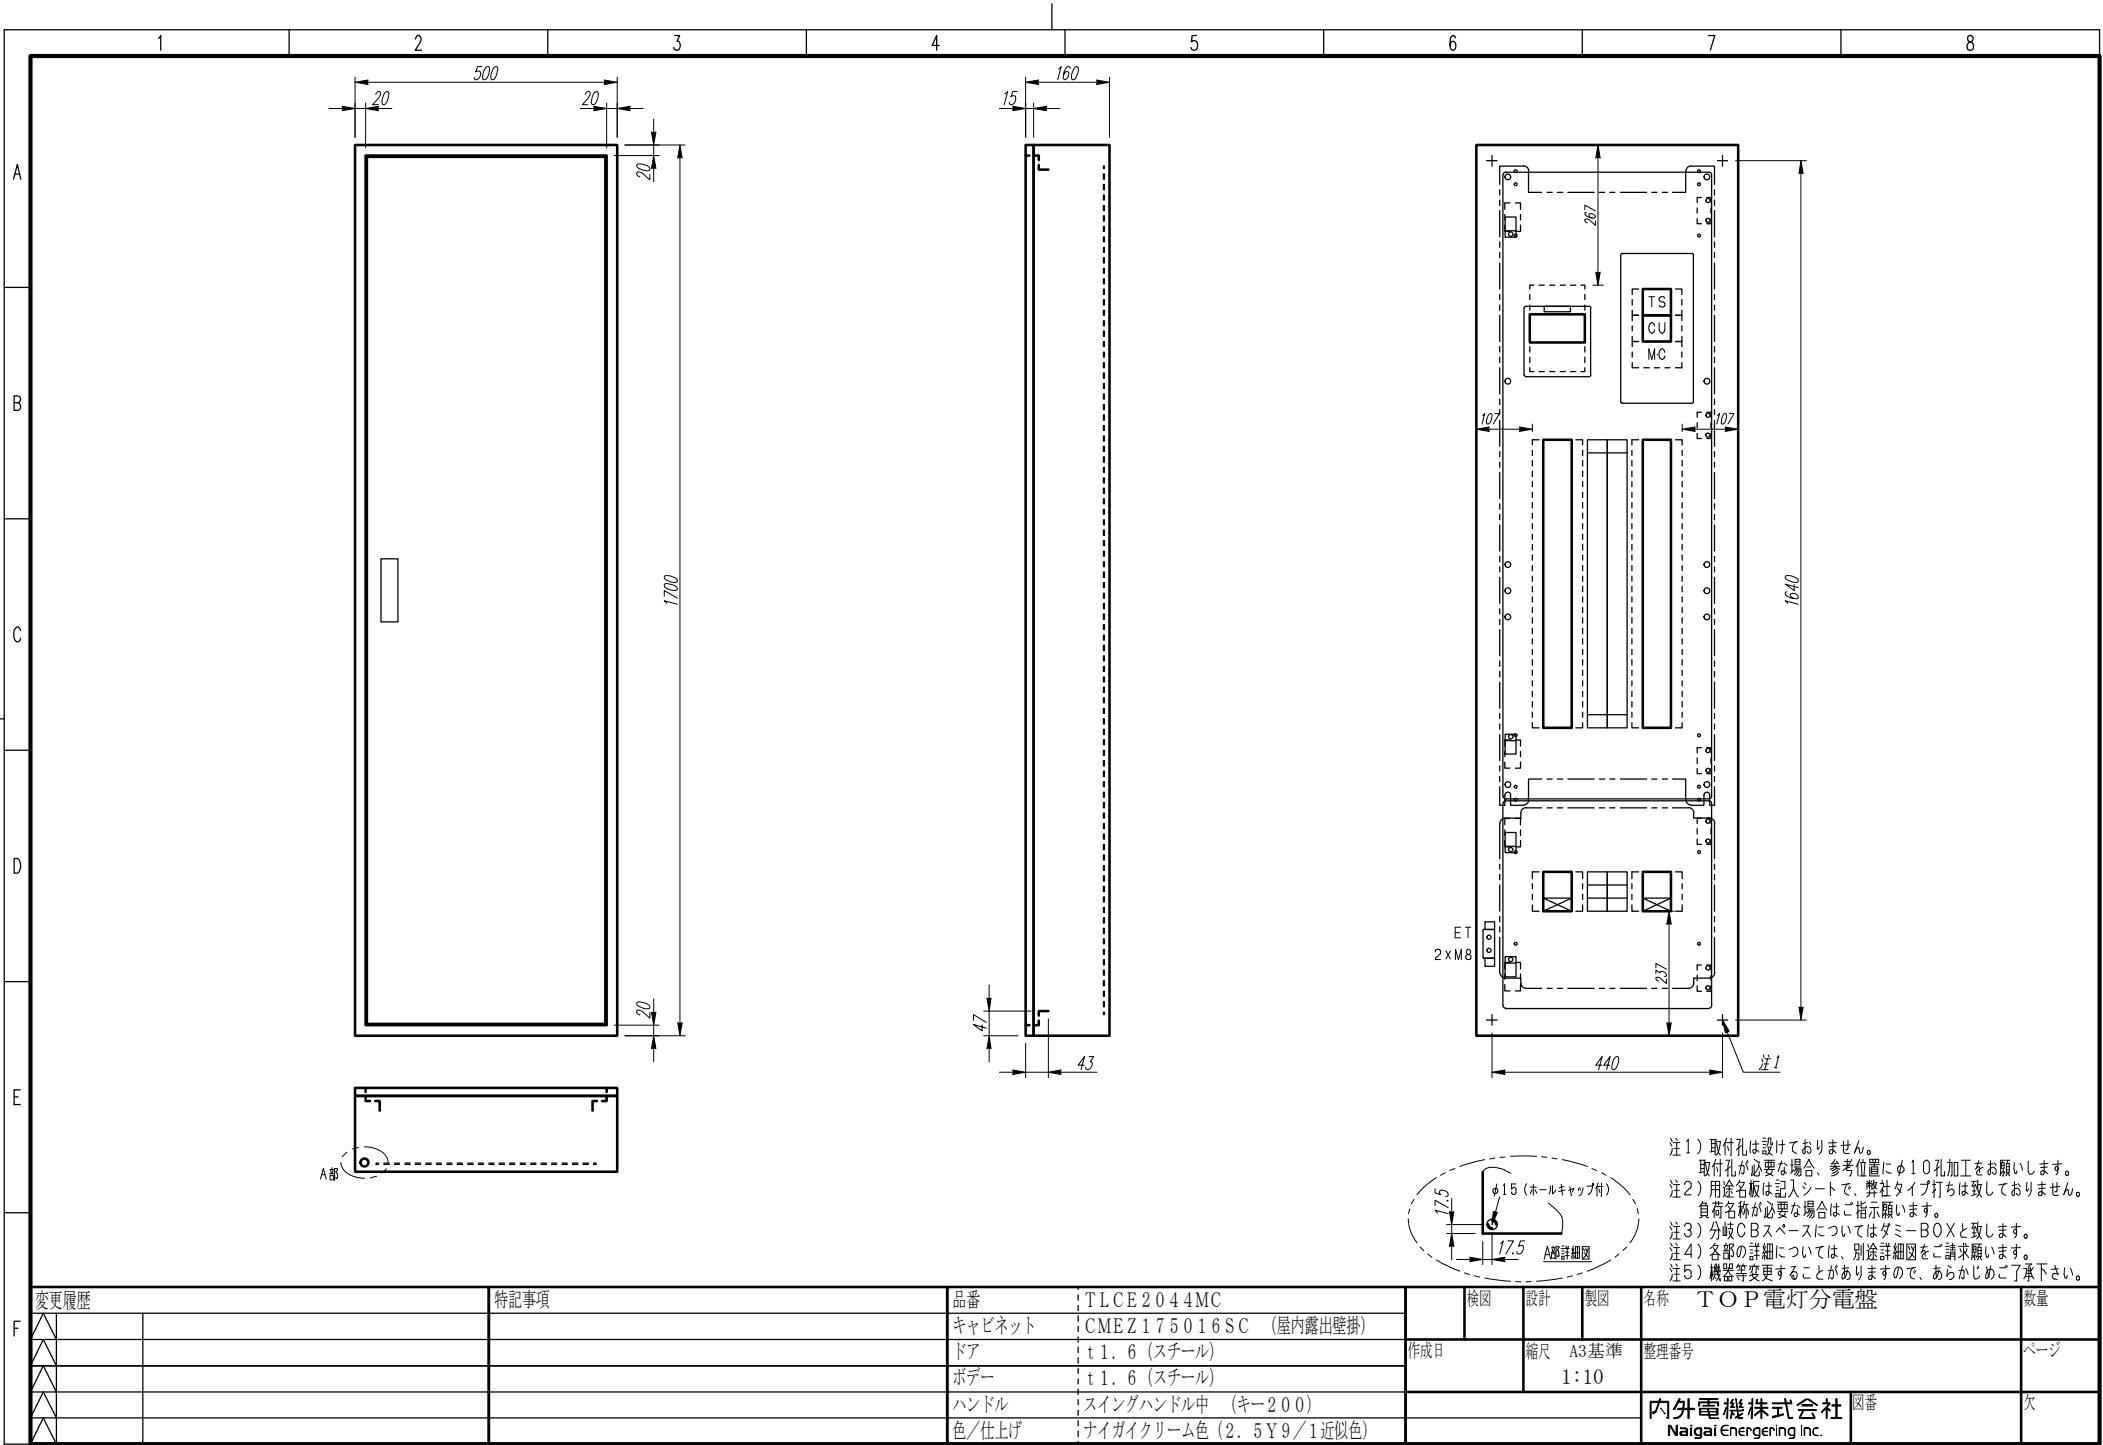

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

A


B

C


D

E

F

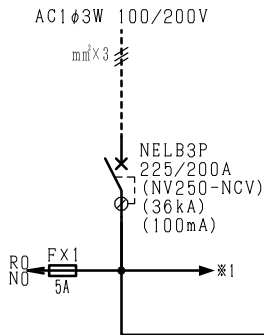


負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

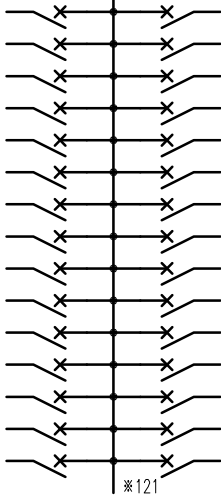

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43



回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	44	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCE2044MC	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠
△								

B



型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	4	100	

D

E

F	変更履歴		特記事項	品番	TLCE2044MC			検図	設計	製図	名称	
	△			シーケンス記号								
	△						作成日				整理番号	ページ
	△											
	△										内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番

A


B

C

D

E

F

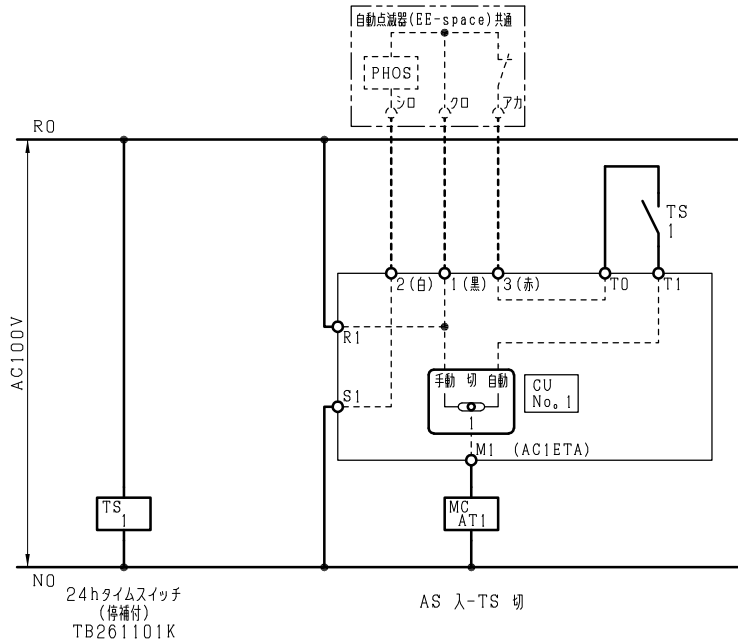

注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (EEスイッチ) 接続用です。

変更履歴		特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	
△			シーケンス記号					
△				作成日			整理番号	ページ
△								
△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠