



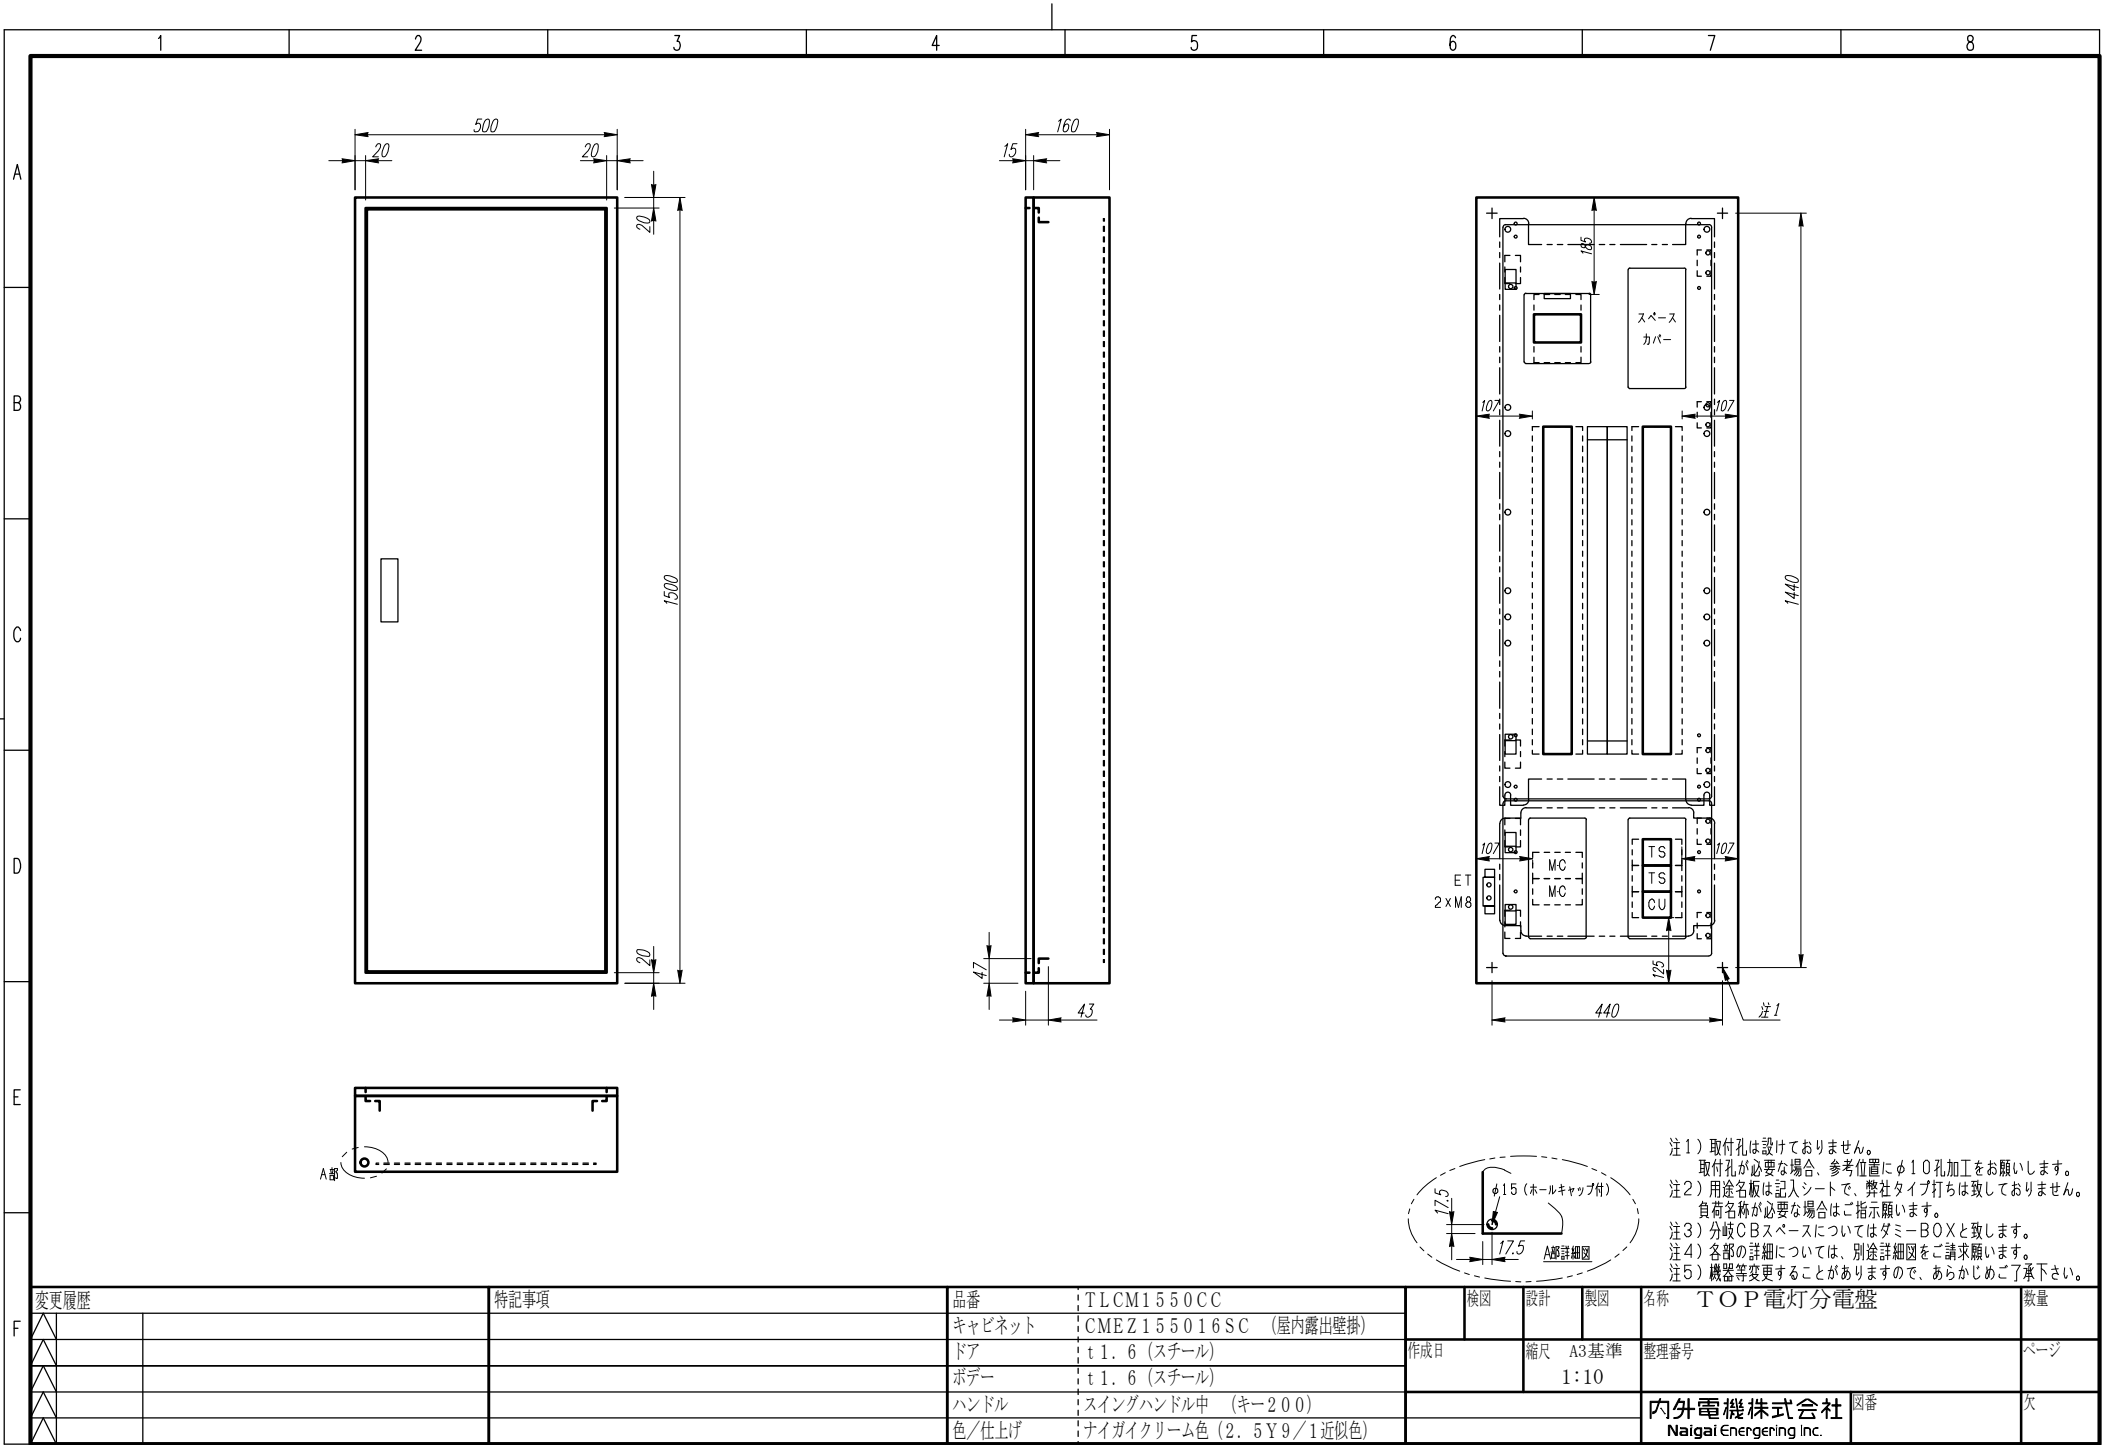

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



A

B

C

D

E

F


AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NMCB3P
150/150A
(NF150-NCVS)
(30kA)


R0
NO
FX1
5A

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

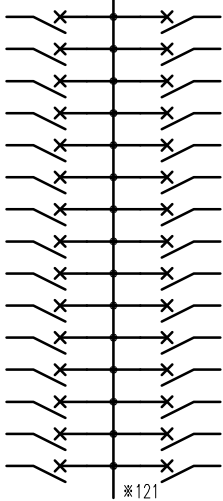

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49

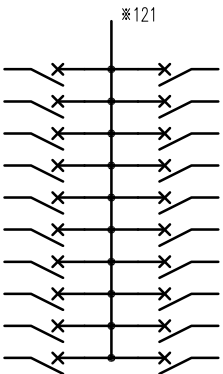


回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	50	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCM1550CC	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

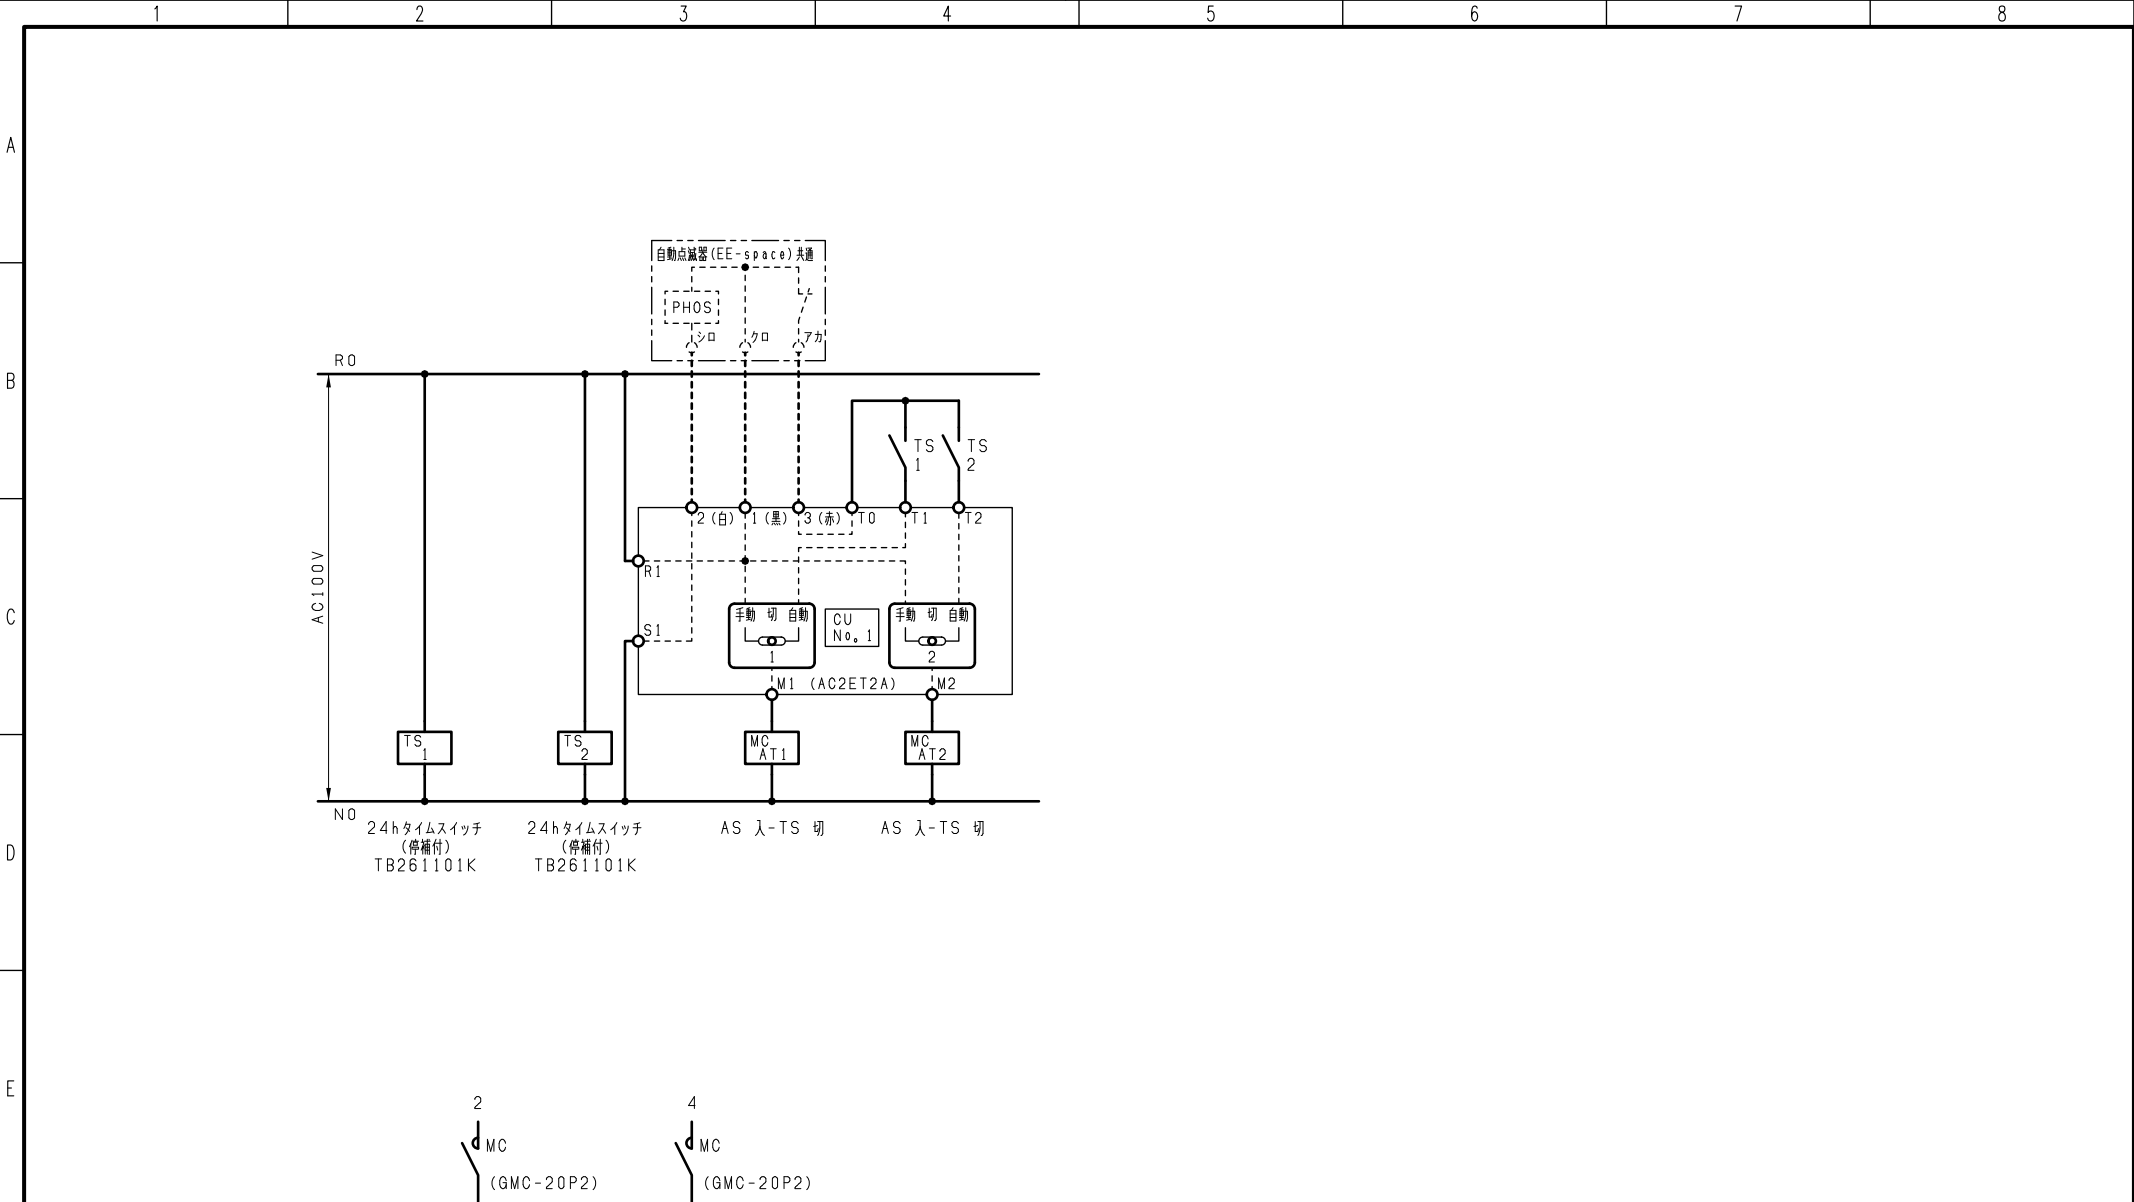

注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (EESwitch) 接続用です。

変更履歴		特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	
△			シーケンス記号					
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社	図番
△							Naigai Engineering Inc.	欠