


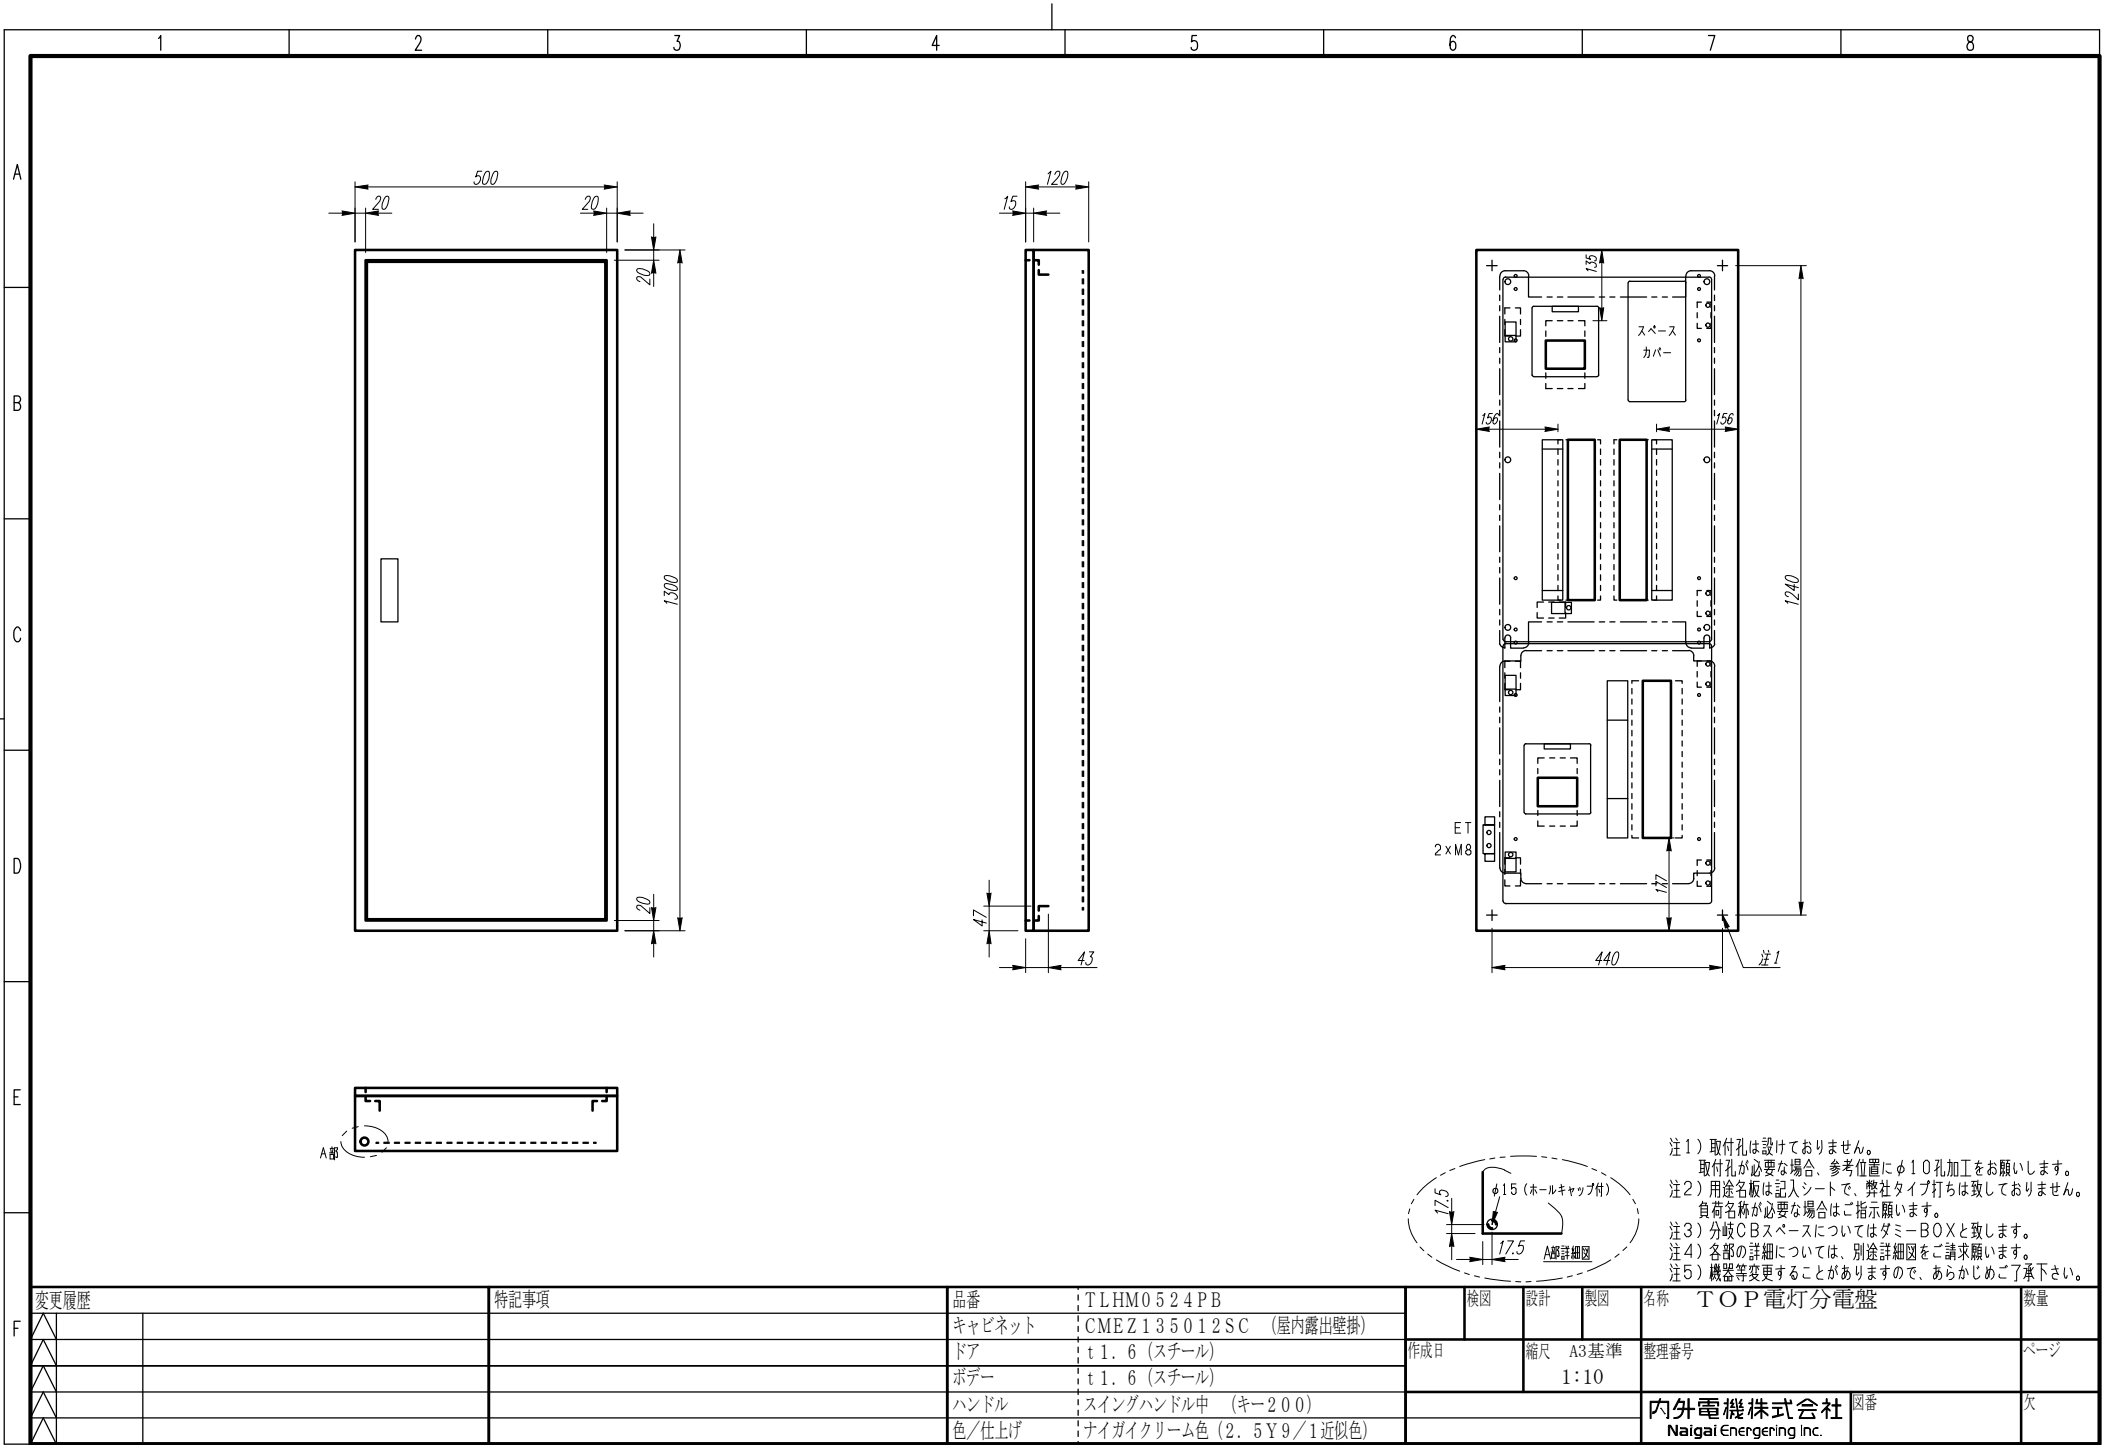

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。

注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3


NMCB3P
50/50A
(NF63-NCV)
(7.5kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

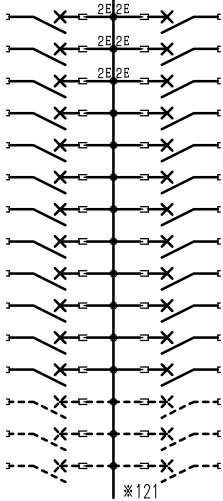

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33



回路No.	負荷名称
32	
34	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	10	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称
		TLHM0524PB				
		シーケンス記号				
			作成日			整理番号
						内外電機株式会社 図番
						Naigai Engineering Inc.
						ページ
						欠

A

B


C

D

E

F

負荷名称	回路No.
	1
	3



回路No.	負荷名称
2	
4	

AC3φ3W 200V

mm²×3

MCCB3P
50/50A
(NF63-CV)
(7.5kA)

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/ 30A	4	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項		品番	TLHM0524PB	検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号		作成日		整理番号		ページ
							内外電機株式会社 図番		欠
							Naigai Engineering Inc.		