

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名版は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しております。
荷荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。

注4) 各部分の詳細については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機変更変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

A

B

C

D

E

F


AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NMCB3P
100/100A
(NF125-NCV)
(30kA)


R0
NO
FX1
5A

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

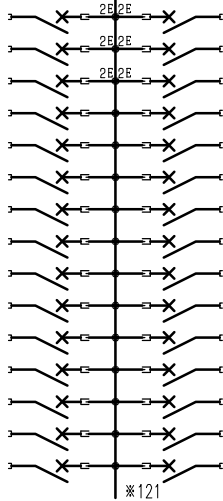

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49
	51
	53
	55

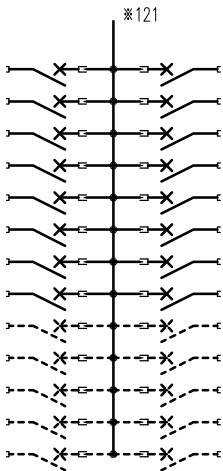


回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	
52	
54	
56	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	20	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	20	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	10	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHM1046CC	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

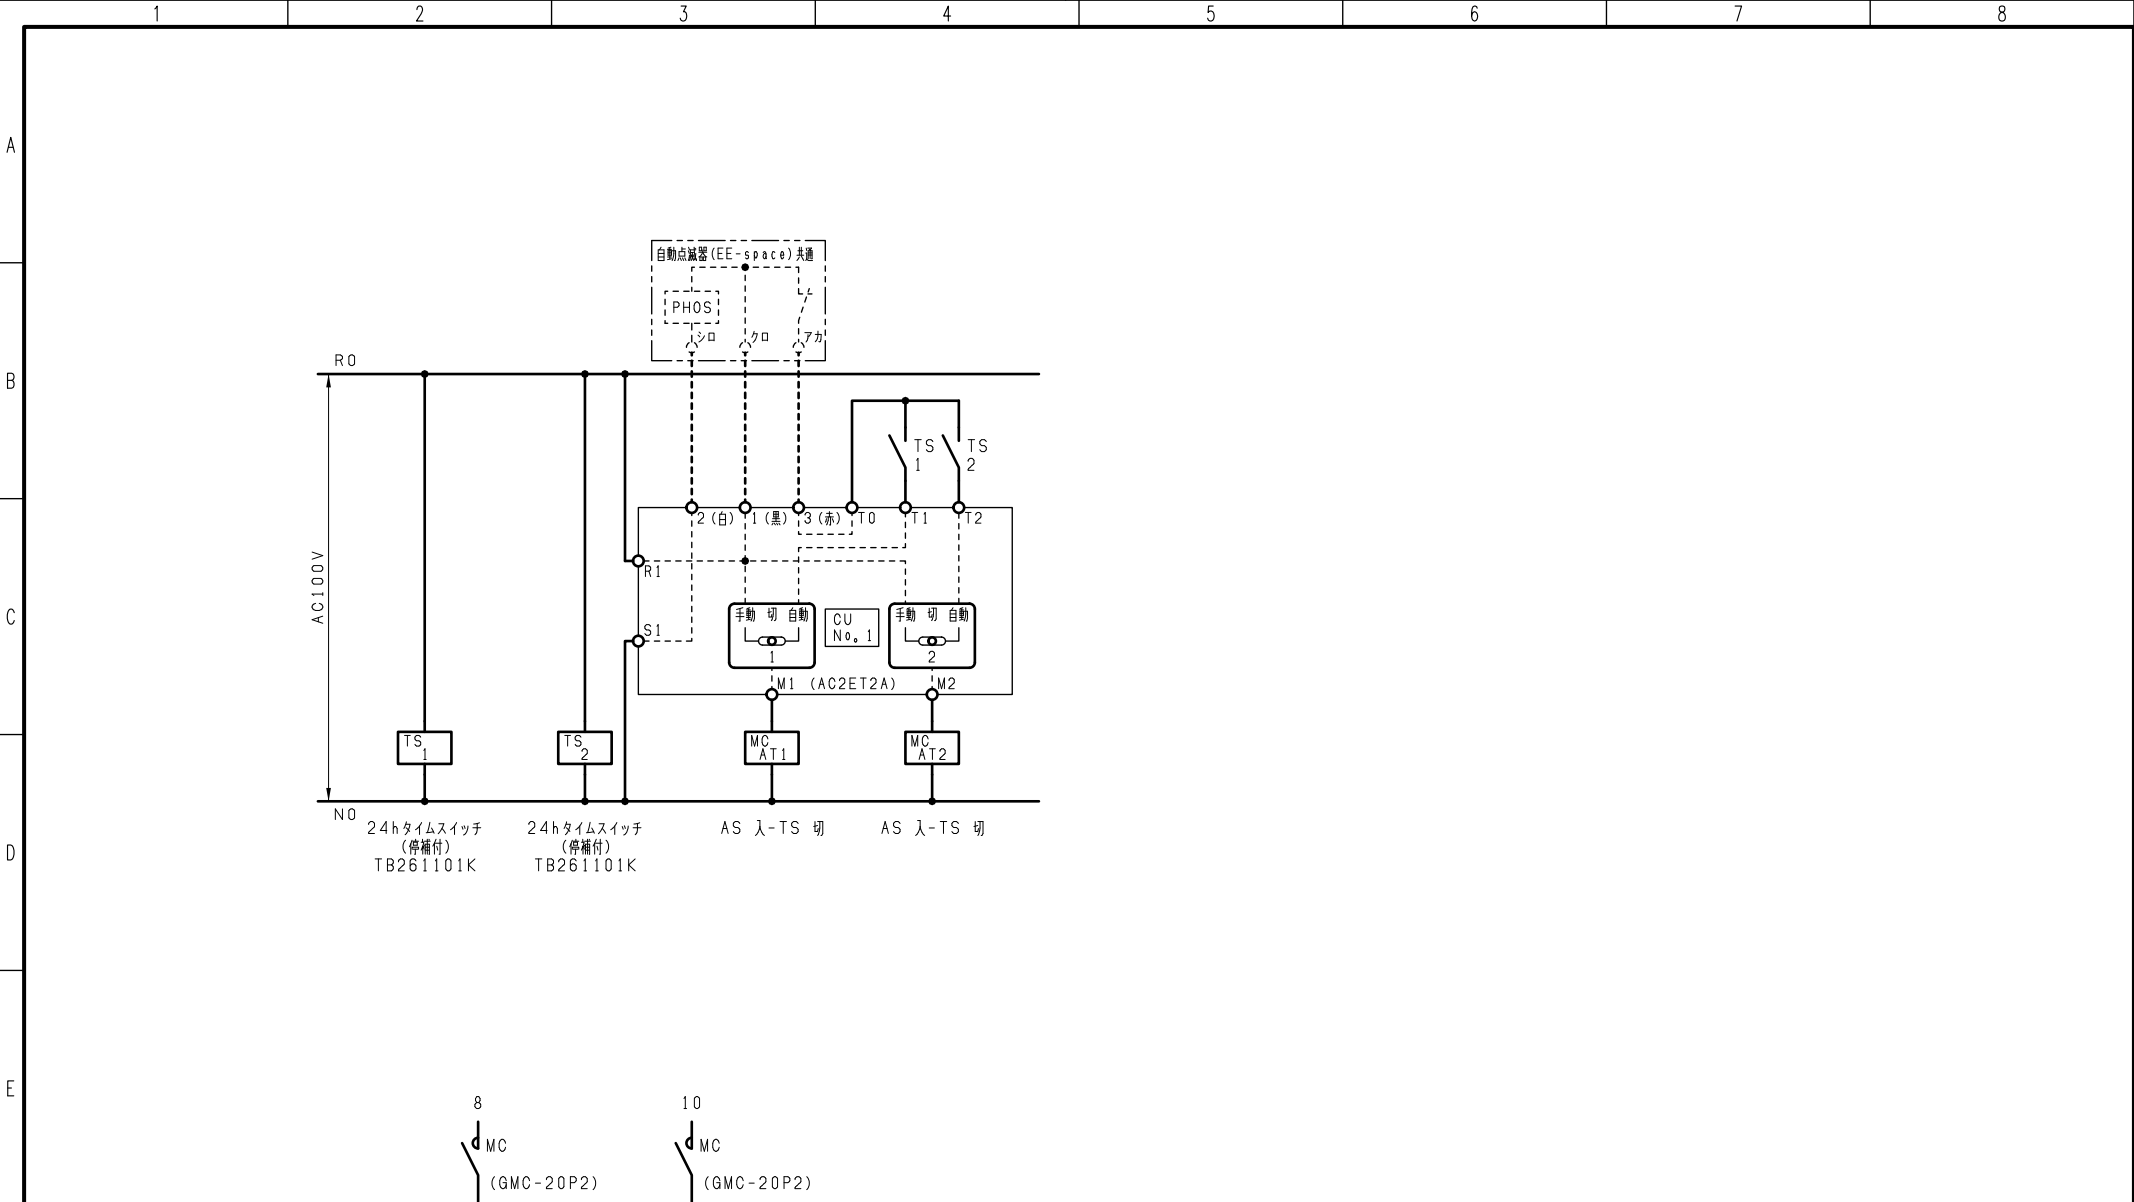

注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (Eスイッチ) 接続用です。

F	変更履歴		特記事項		品番		検図	設計	製図	名称	
	△				シーケンス記号						
	△						作成日			整理番号	ページ
	△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠