



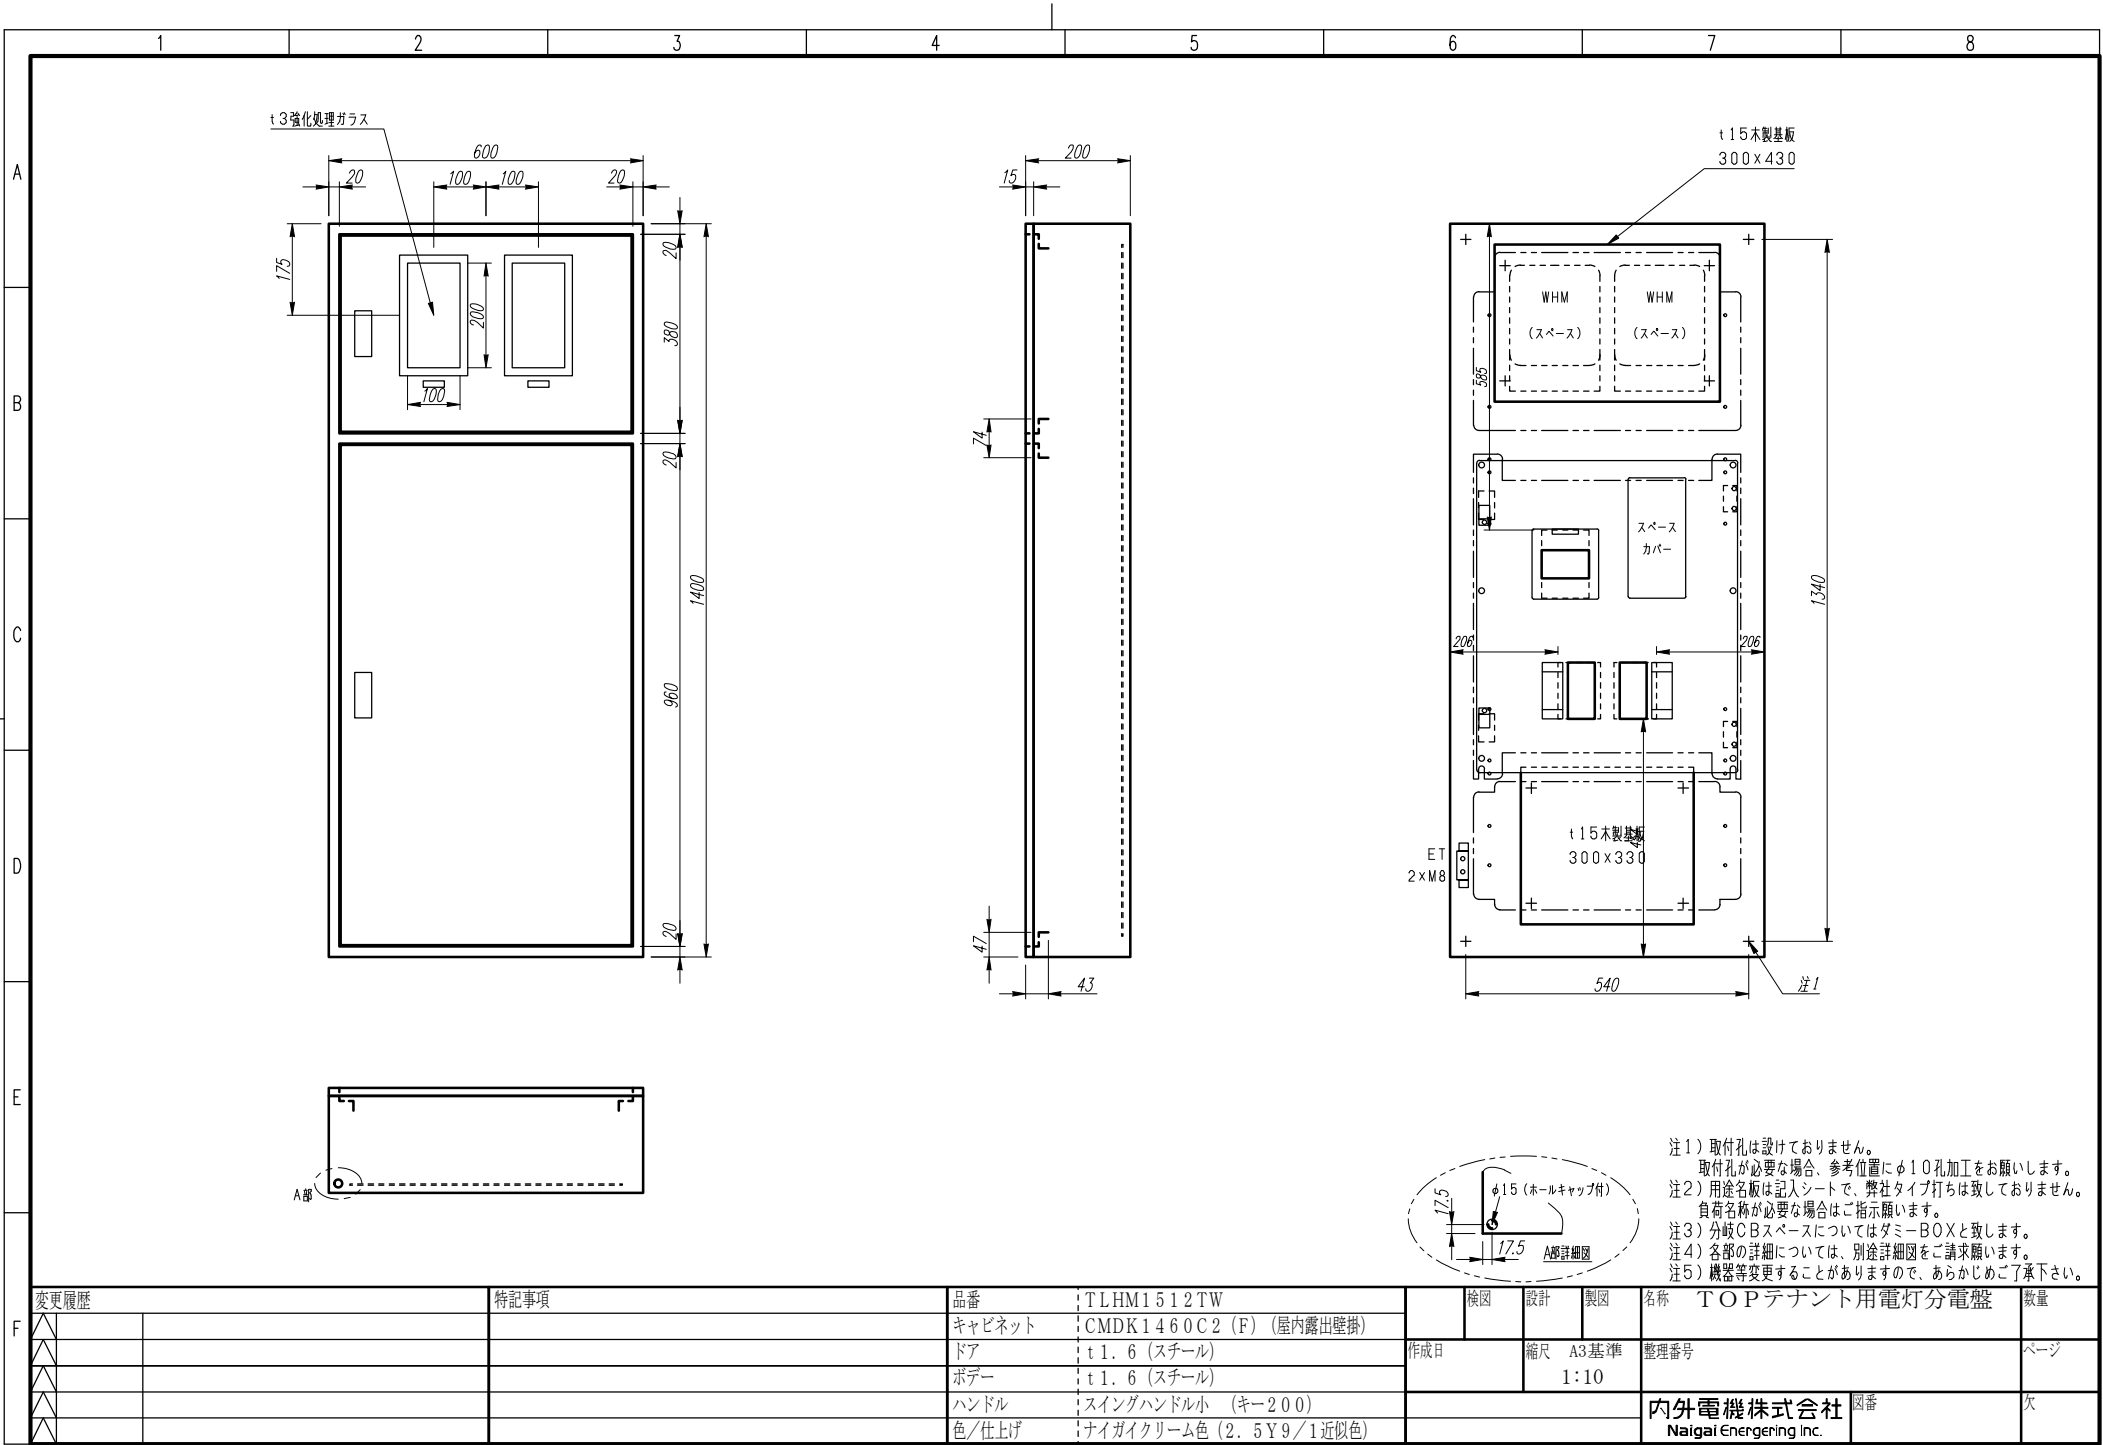

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。




 $\text{mm}^2 \times 3$ 

3P3W  
WHM 120A  
(スペース)

↓

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |



| 回路No. |  | 負荷名称 |
|-------|--|------|
| 2     |  |      |
| 4     |  |      |
| 6     |  |      |
| 8     |  |      |
| 10    |  |      |
| 12    |  |      |

| 型式      | 定格               | 数量 | 電圧 (V) | 備考   |
|---------|------------------|----|--------|------|
| NPS-22  | PSCB2P2E 30/ 20A | 2  | 100    | 電圧指定 |
| NPS-12R | PSCB2P1E 30/ 20A | 5  | 100    |      |
| NPS-12T | PSCB2P1E 30/ 20A | 5  | 100    |      |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

|   |      |  |  |      |         |            |     |    |    |                                     |     |   |  |
|---|------|--|--|------|---------|------------|-----|----|----|-------------------------------------|-----|---|--|
| F | 変更履歴 |  |  | 特記事項 | 品番      | TLHM1512TW |     | 検図 | 設計 | 製図                                  | 名称  |   |  |
|   |      |  |  |      | シーケンス記号 |            |     |    |    |                                     |     |   |  |
|   |      |  |  |      |         |            | 作成日 |    |    | 整理番号                                | ページ |   |  |
|   |      |  |  |      |         |            |     |    |    |                                     |     |   |  |
|   |      |  |  |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. | 図番  | 欠 |  |