


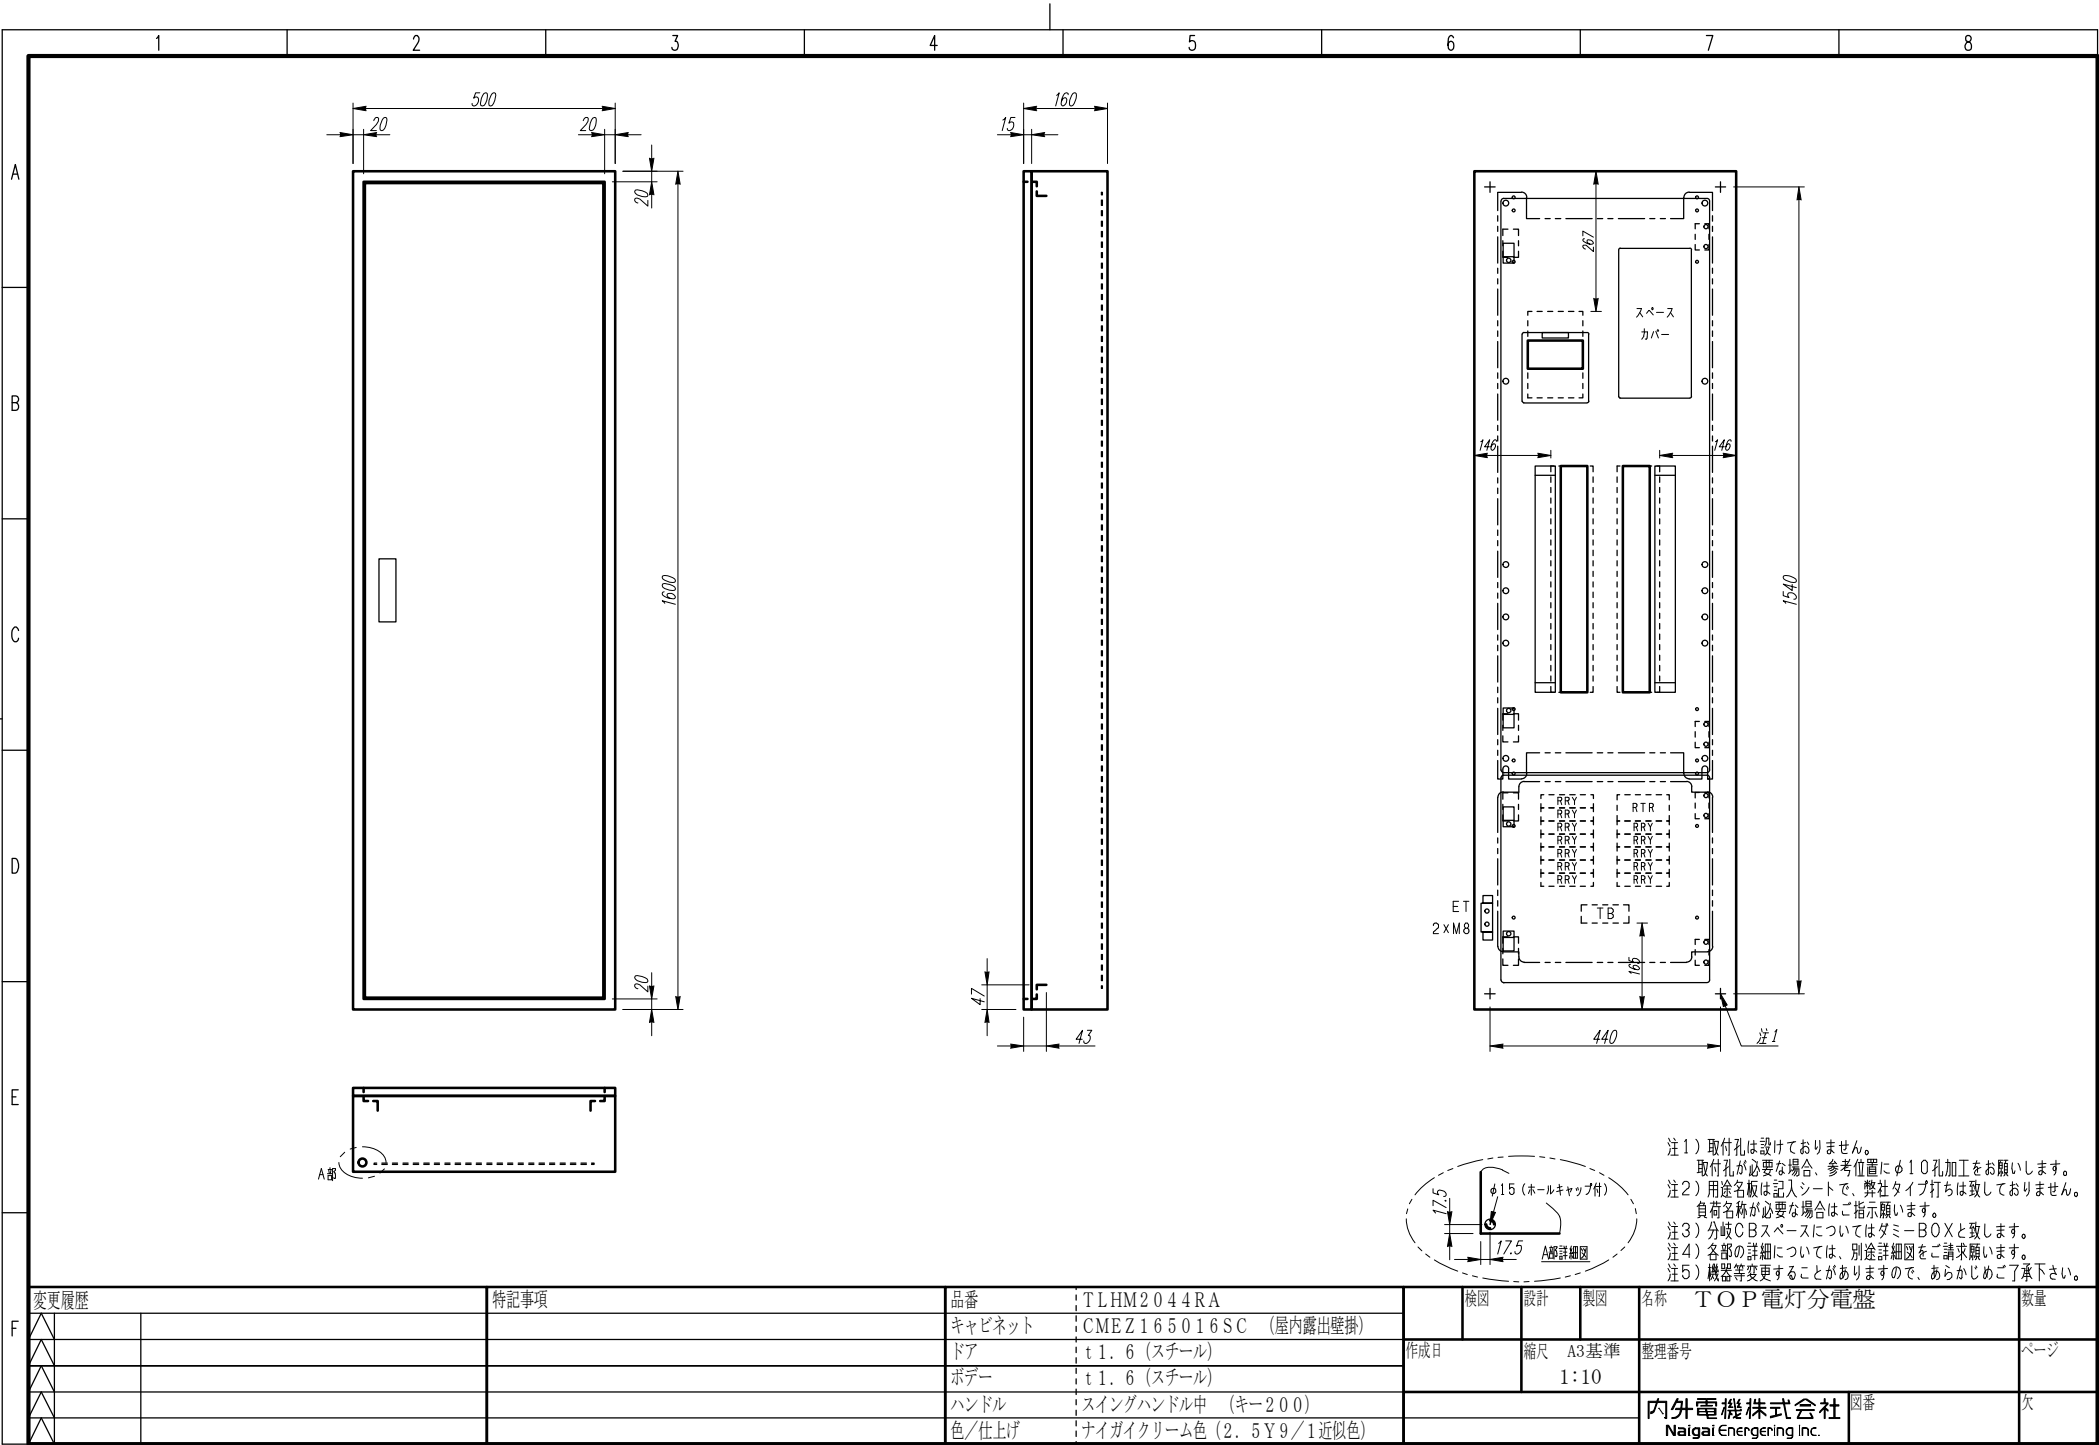

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3


NMCB3P
225/200A
(NF250-NCV)
(36kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

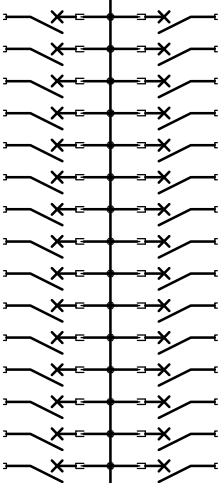

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47

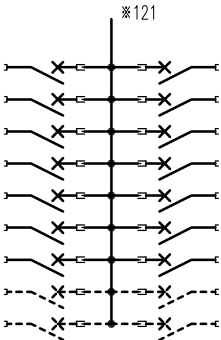

回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	22	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	22	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	4	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHM2044RA	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△								
△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

A


B

C

D

E

F

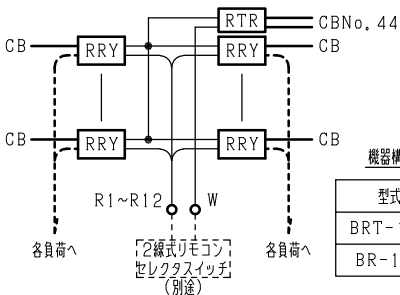

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BRT-10B	RTR 1.5A 36VA/三菱	1	100	
BR-12D	RRY 片切 20A/三菱	12	24	

SEQUENCE

CB番号	回路数 (RRY)		セレクターSW 接続端子No.	備考・連動接点 (▲) 記載無場合は連動ユニット不要
	1P	2P		
1	1		R1	
2	1		R2	
3	1		R3	
4	1		R4	
5	1		R5	
6	1		R6	
7	1		R7	
8	1		R8	
9	1		R9	
10	1		R10	
11	1		R11	
12	1		R12	

注1) セレクターSW接続端子Noの頭には枝番号を記入

変更履歴		特記事項	品番	TLHM2044RA	検図	設計	製図	名称	
△			シーケンス記号						
△					作成日			整理番号	ページ
△									
△								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠