



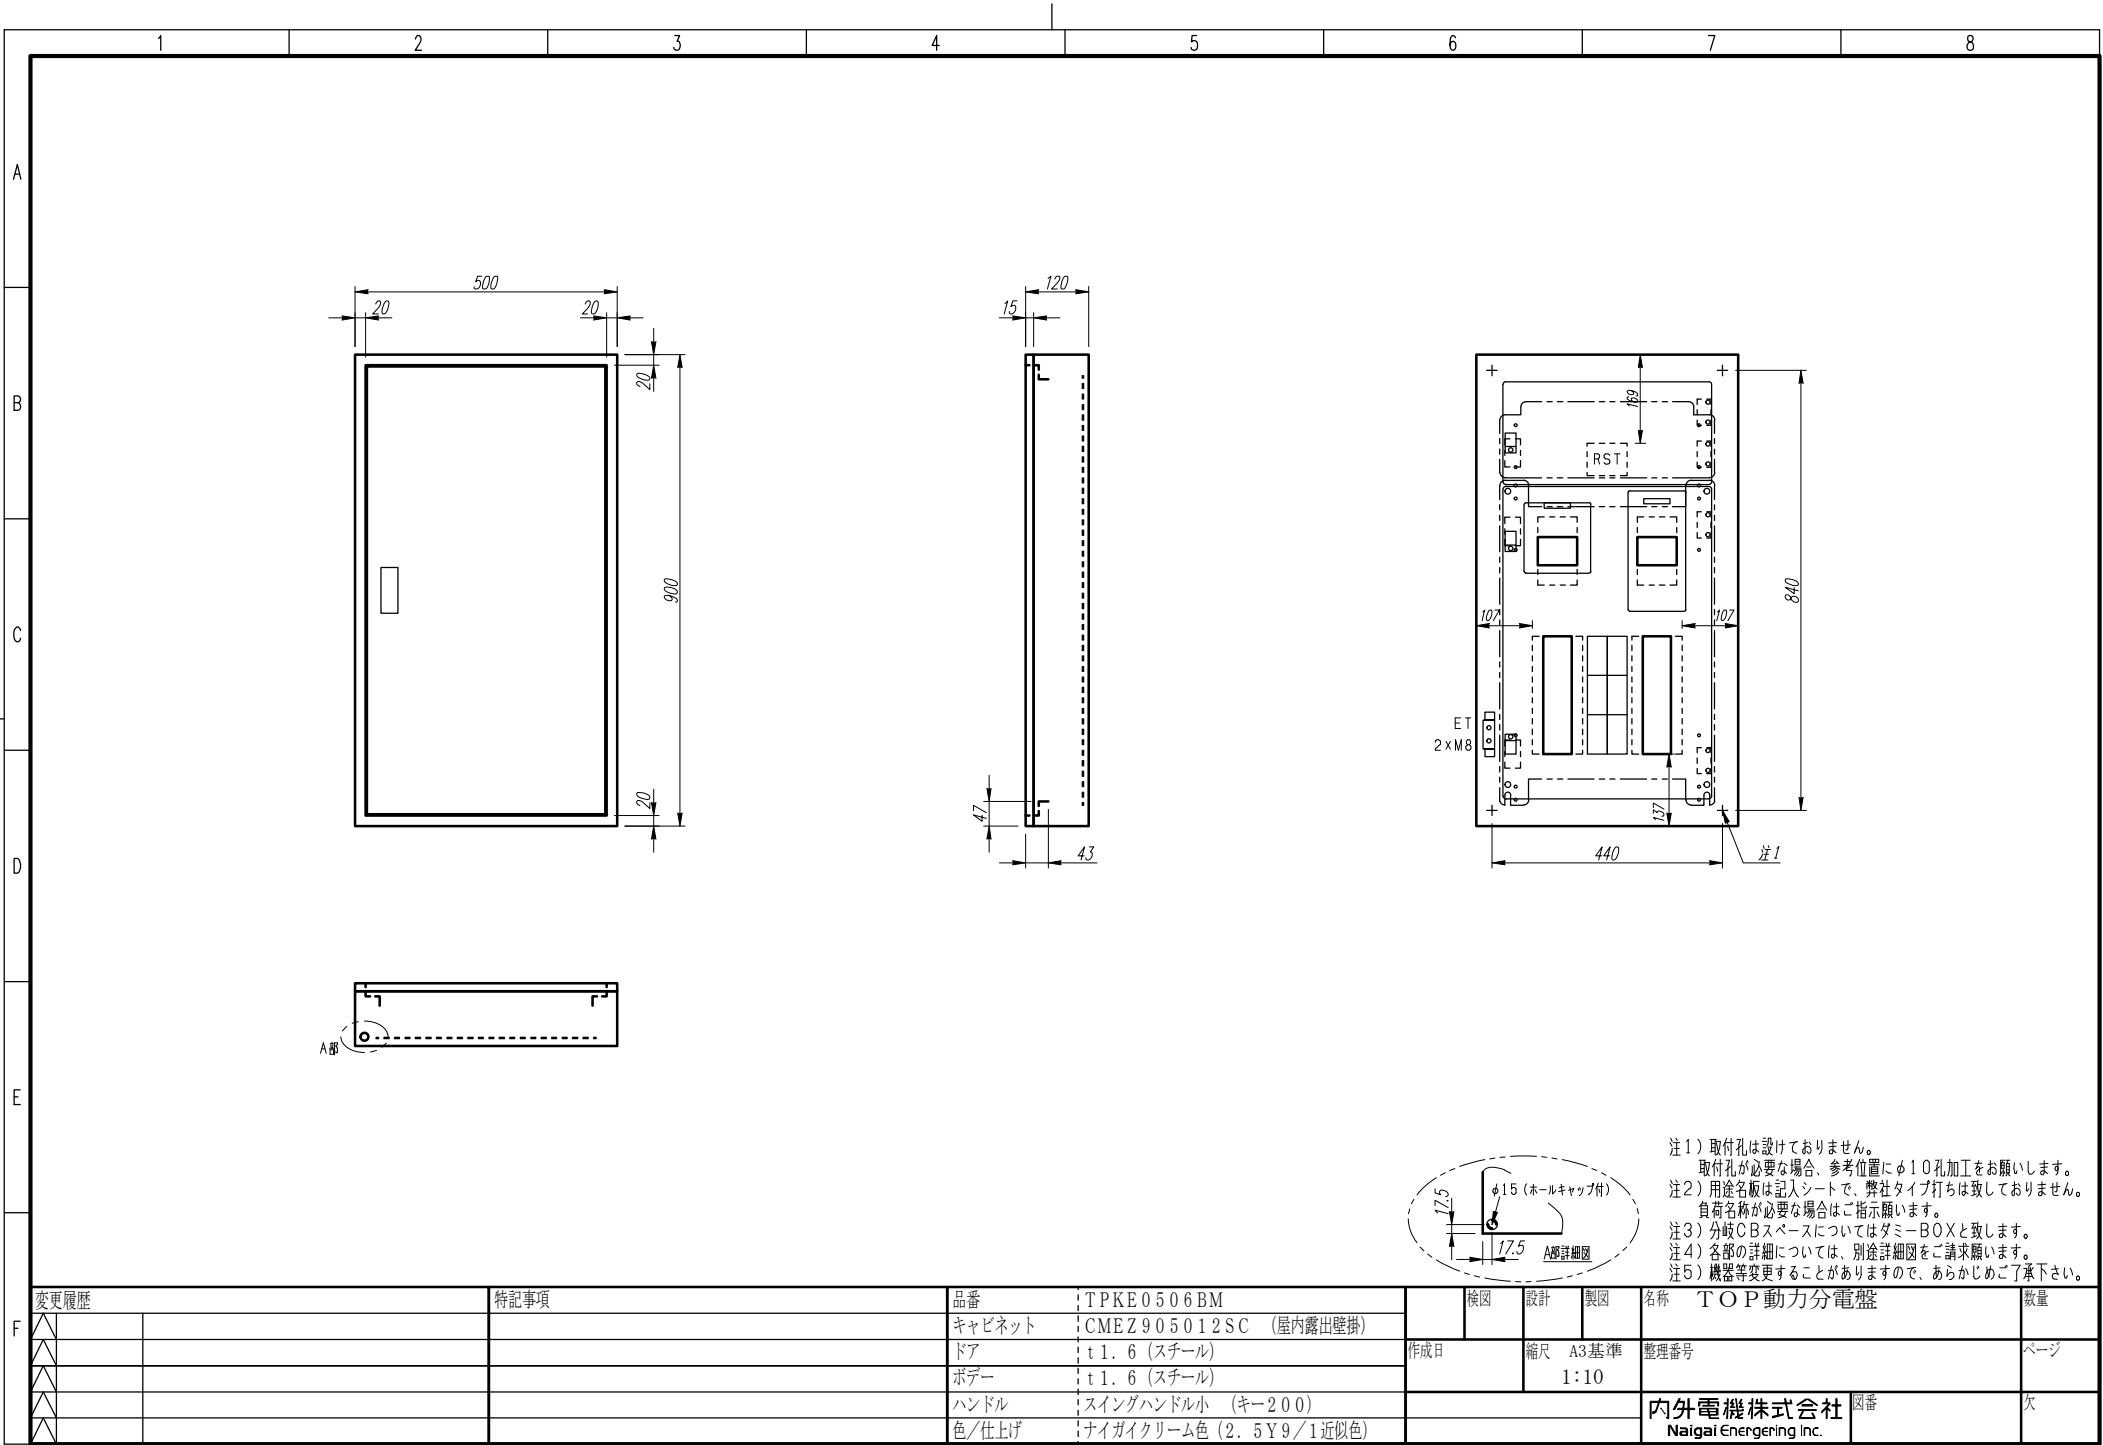

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



A

B

C

D

E

F

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

RST  
125A

3E200V  
3P 50A

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 01    |      |

ELCB3P  
50/50A  
(NV63-CV)  
(7.5kA)  
(30mA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |

30A 200V3E3E200V 3P3P 30A  
30A 200V3E3E200V 3P3P 30A  
30A 200V3E3E200V 3P3P 30A

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |

| 型式      | 定格             | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|---------|----------------|----|-------|----|
| BH-K    | KMCB3P 50/ 30A | 6  | 200   |    |
| NF63-CV | MCCB3P 50/ 50A | 1  | 200   |    |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TPKE0506BM | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                      |     |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|-------------------------|-----|
| △    |      | シーケンス記号 |            |     |    |    |                         |     |
| △    |      |         |            | 作成日 |    |    | 整理番号                    | ページ |
| △    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社 図番             | 欠   |
| △    |      |         |            |     |    |    | Naigai Engineering Inc. |     |