

1 2 3 4 5 6 7 8






A

B

C



D

E

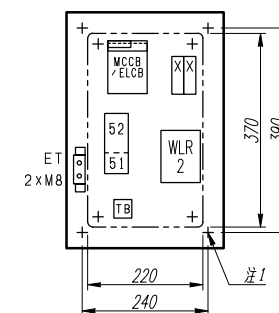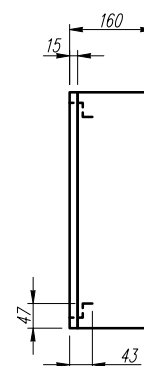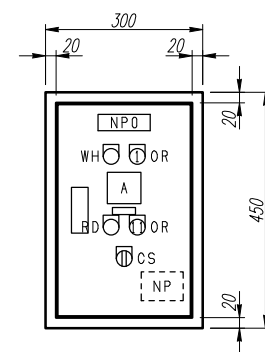


注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる
場合がありますので御了承願います。

変更履歴			特記事項		品番	SPNADCSN02-A	検図	設計	製図	名称	数量
△					キャビネット	CMEZ453016SC (屋内露出壁掛)					
△					ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
△					ボデー	t1.6 (スチール)			1:10		
△					ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)				内外電機株式会社	欠
△					色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energering Inc.	

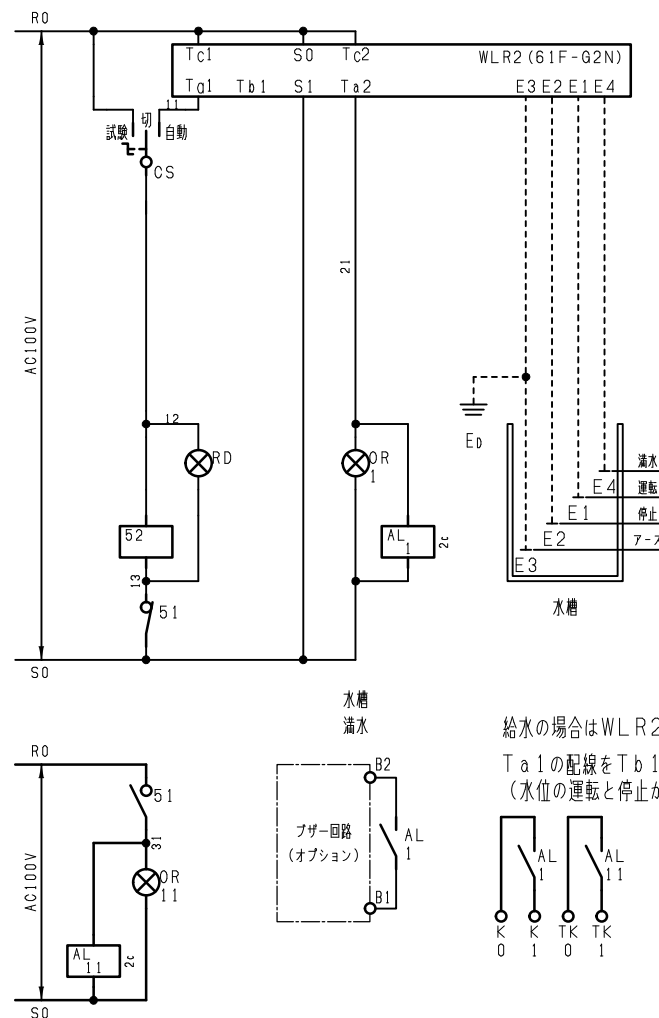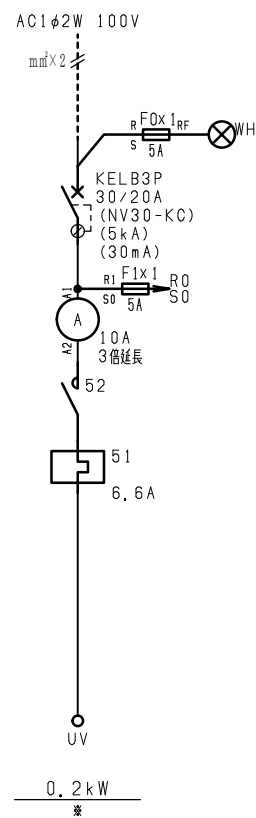

給水の場合はWLR2の
T a 1の配線をT b 1に入れ替えて下さい。
(水位の運転と停止が逆になります。)



故障

F	変更履歴		特記事項	品番	SPNADCSN02-A	検図	設計	製図	名称	
	△			シーケンス記号		作成日			整理番号	ページ
	△									
	△									
	△									
						内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.			図番	欠