

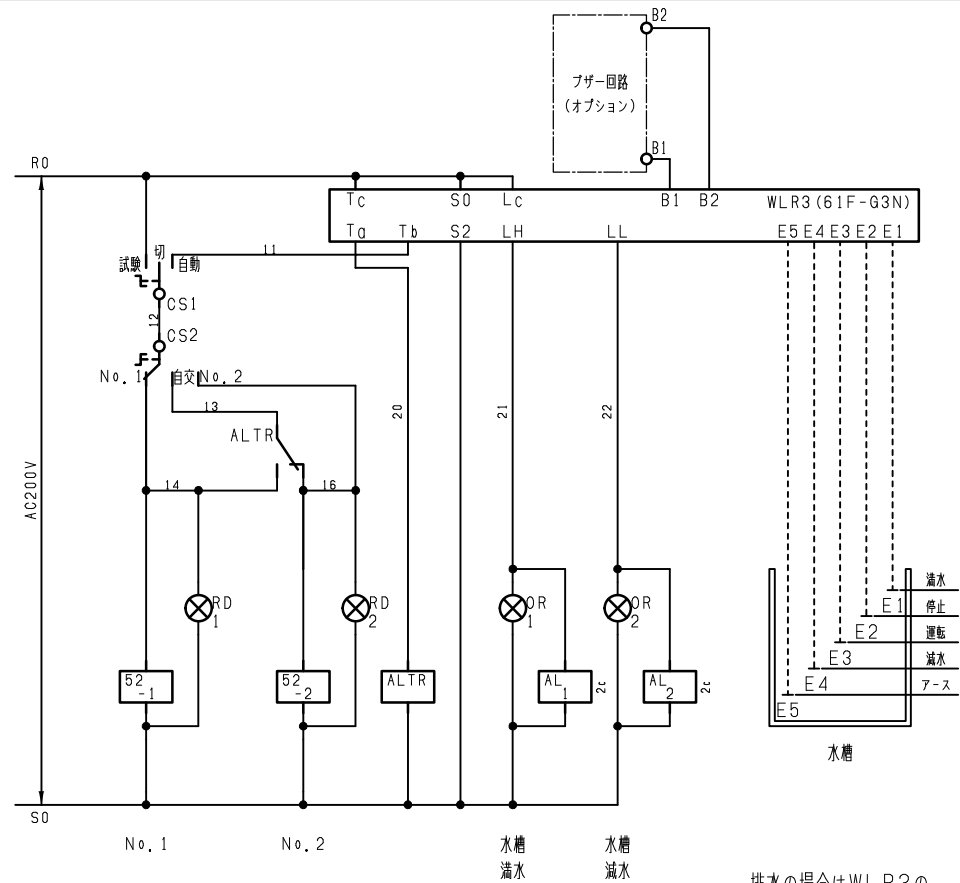


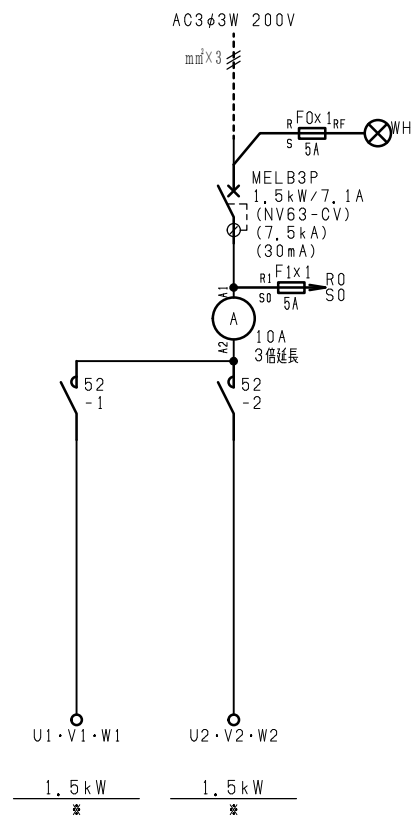

排水の場合はWLR3の
Tbの配線をTaに入れ替えて下さい。
(水位の運転と停止が逆になります。)

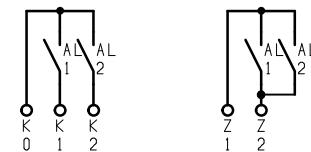

F	変更履歴		特記事項	品番	SPNCBDAN15-A		検図	設計	製図	名称	
				シーケンス記号		作成日				整理番号	ページ
									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	国番	欠