

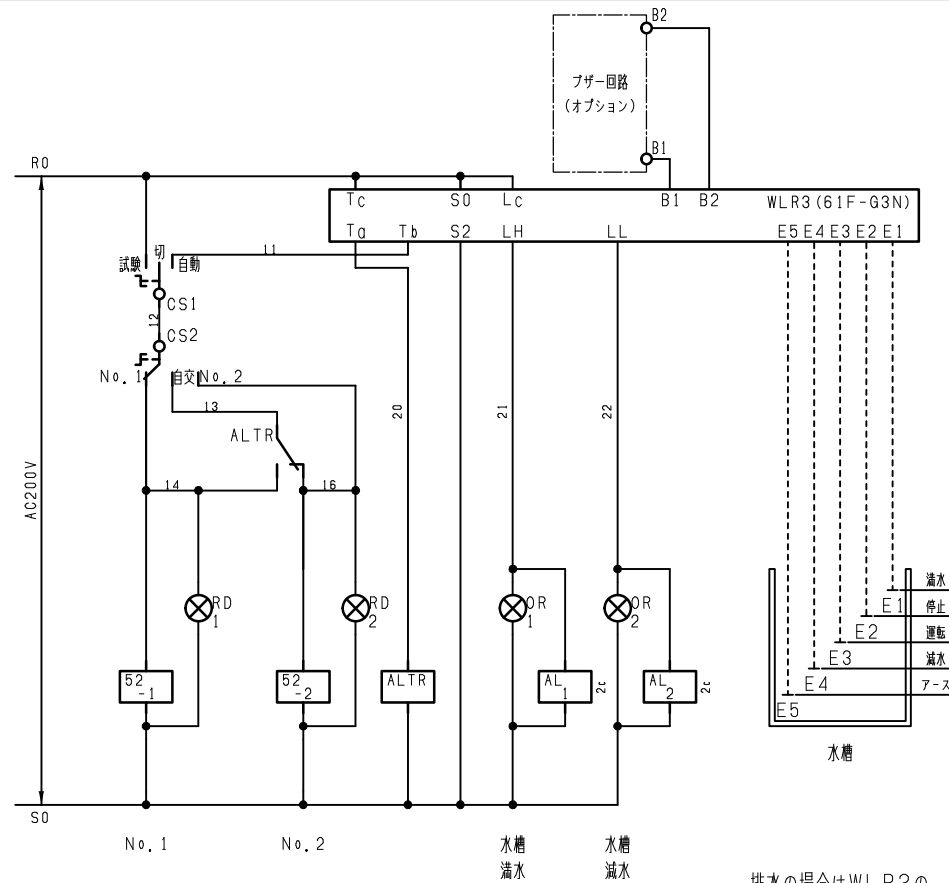


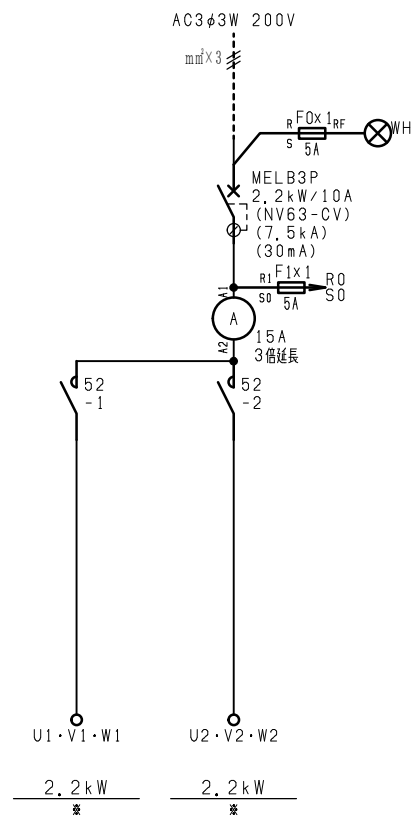

排水の場合はWLR3の
Tbの配線をTaに入れ替えて下さい。
(水位の運転と停止が逆になります。)

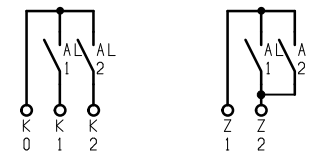

F	変更履歴		特記事項	品番	SPNCBDAN22-A		検図	設計	製図	名称	
	△			シーケンス記号							
	△					作成日			整理番号	ページ	
	△										
	△								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番	欠