

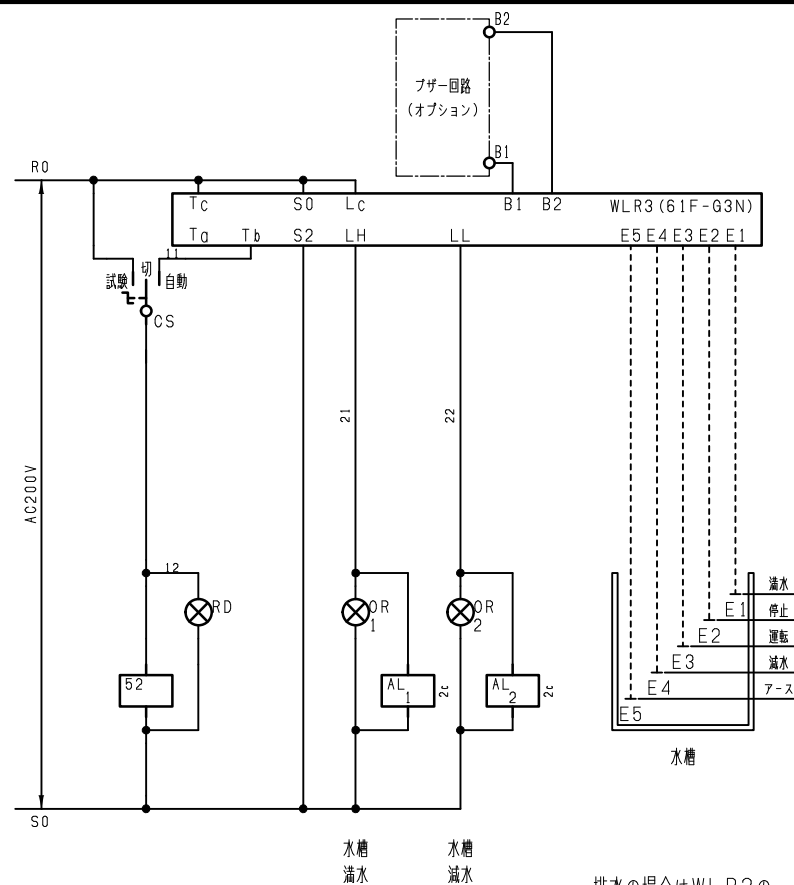


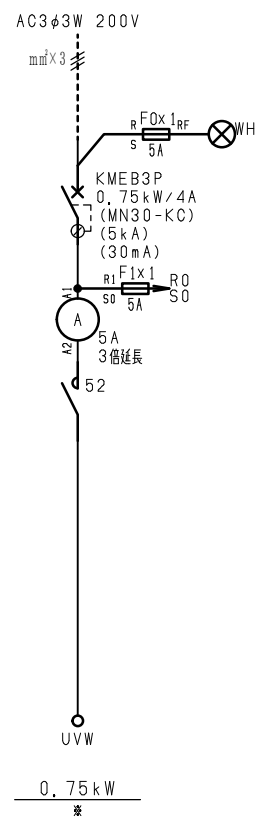

排水の場合はWL R3の
Tbの配線をTaに入れ替えて下さい。
(水位の運転と停止が逆になります。)



F	変更履歴		特記事項	品番	SPNCBDSN07-A	検図	設計	製図	名称	
	△			シーケンス記号						
	△					作成日		整理番号	ページ	
	△									
	△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番	欠