

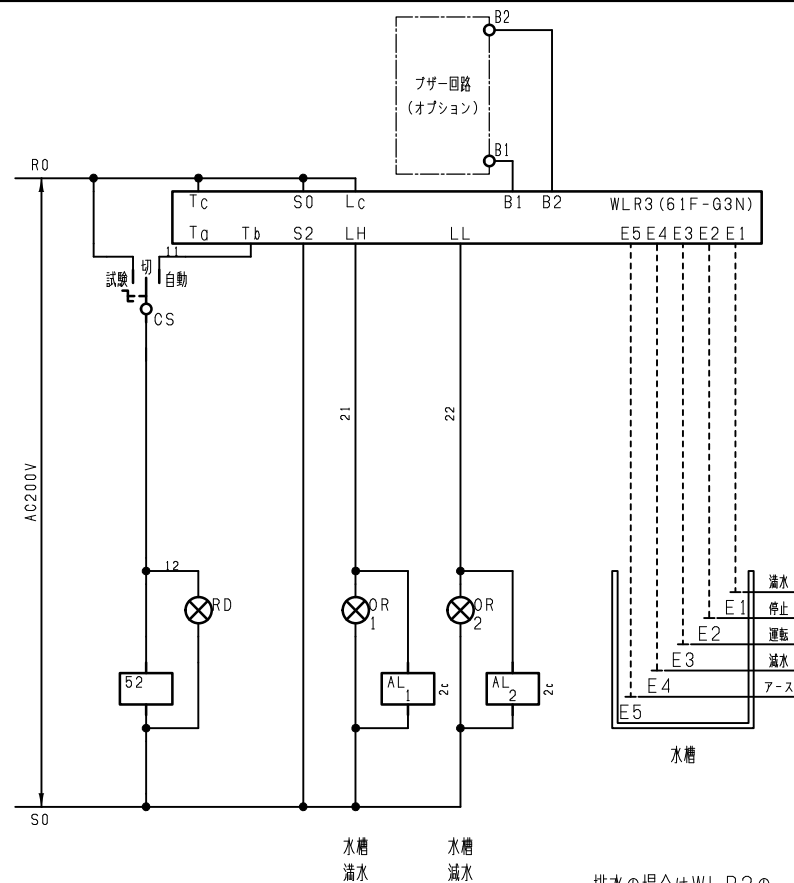


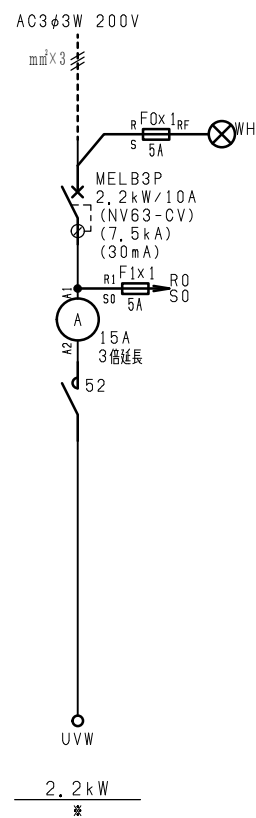

排水の場合はWLR3の
Tbの配線をTaに入れ替えて下さい。
(水位の運転と停止が逆になります。)



変更履歴

特記事項

品番

SPNCBDSN22-A

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

図番

次