


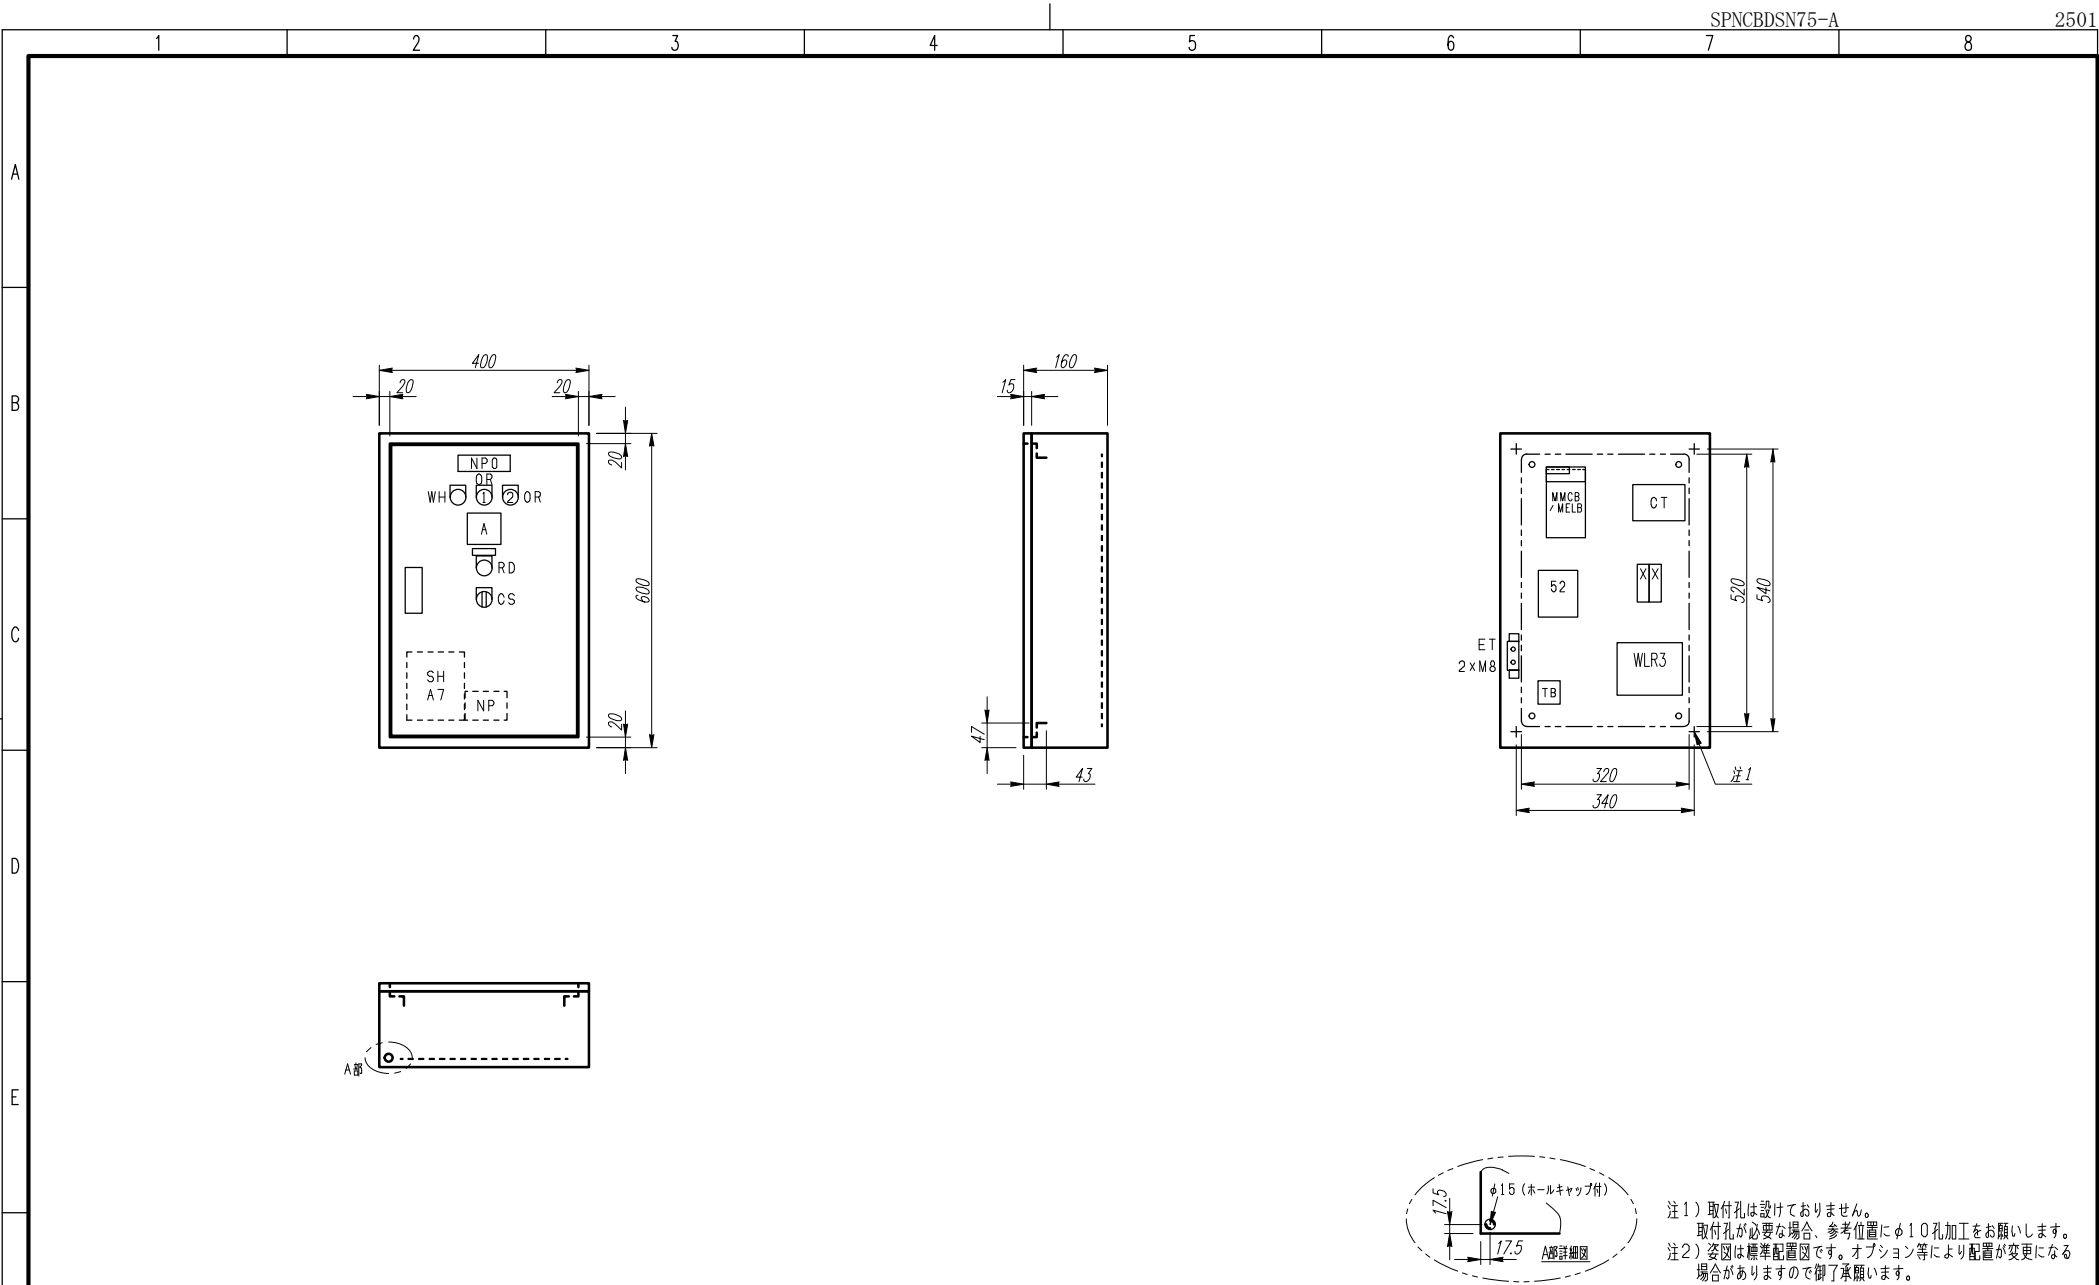


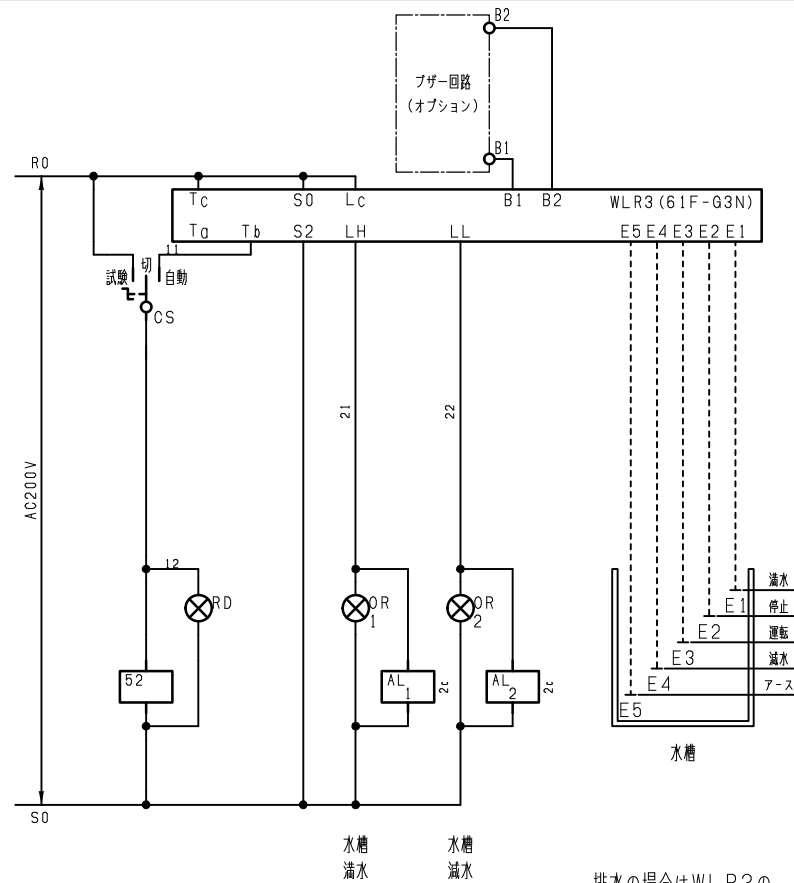

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる
場合がありますので御了承願います。

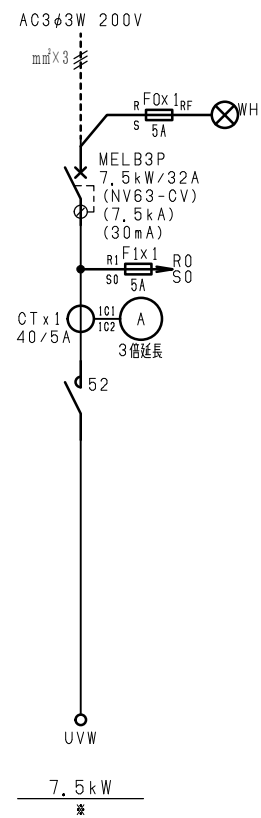

排水の場合はWLR3の
Tbの配線をTaに入れ替えて下さい。
(水位の運転と停止が逆になります。)



変更履歴

特記事項

品番

SPNCBDSN75-A

検図

設計

製図

名称

F

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

図番

次