

A





B

C

D

E

F

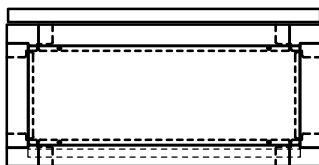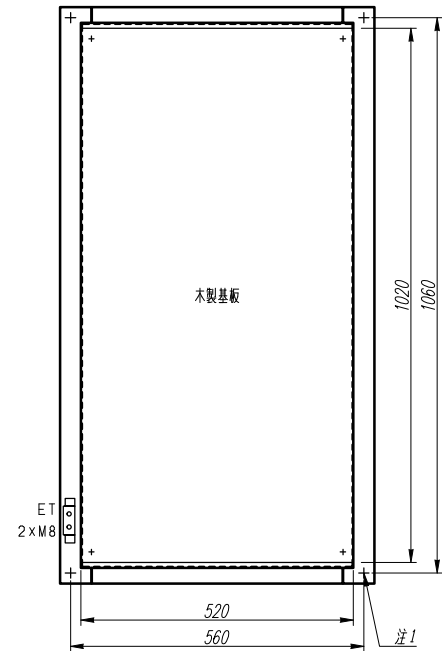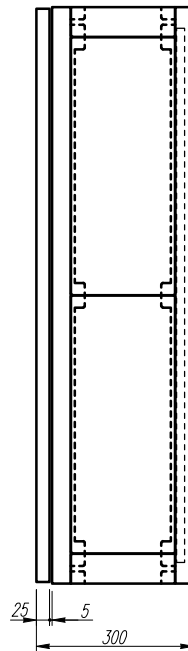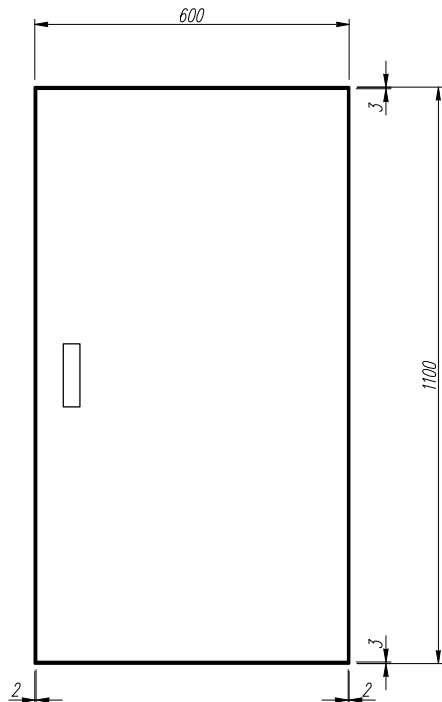

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 保護板取付の場合は溶融めっき鋼板とし、塗装なしとする。
注3) プレートが不要の場合は取り外してご使用ください。

変更履歴			特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△				キャビネット	CJAZ116030WZ			(屋内露出壁掛)	
△				ドア	t1.6			(溶融めっき鋼板)	
△				ボデー	t1.6			(溶融めっき鋼板)	
△				ハンドル	スイングハンドル中			(キー200)	
△				色/仕上げ	素地			(塗装なし)	
					作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号	ページ
								内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	欠
								図番	