

A





B

C

D

E

F

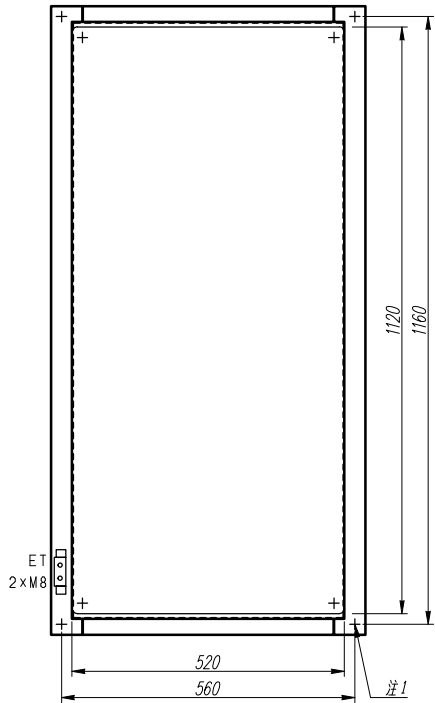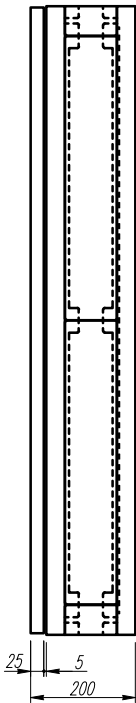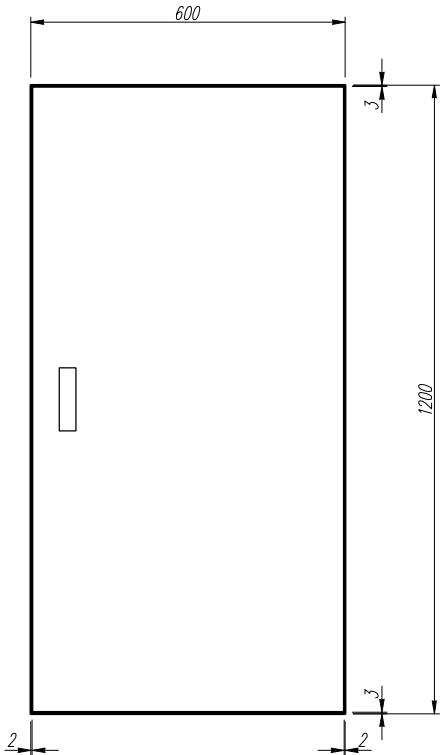

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 保護板取付の場合は溶融めっき鋼板とし、塗装なしとする。
注3) プレートが不要の場合は取り外してご使用ください。

変更履歴			特記事項		品番		検図		設計	製図	名称		数量
△					キャビネット	CJAZ126020SZ (屋内露出壁掛)							
△					ドア	t1.6 (溶融めっき鋼板)	作成日		縮尺 A3基準		整理番号		ページ
△					ボデー	t1.6 (溶融めっき鋼板)			1:10				
△					ハンドル	スイングハンドル中 (キー200)					内外電機株式会社 図番		欠
△					色/仕上げ	素地 (塗装なし)					Naigai Energering Inc.		