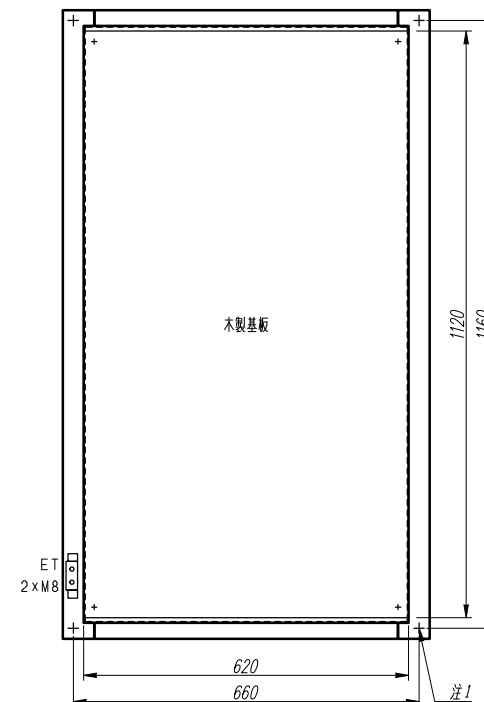
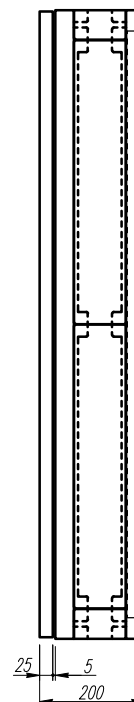
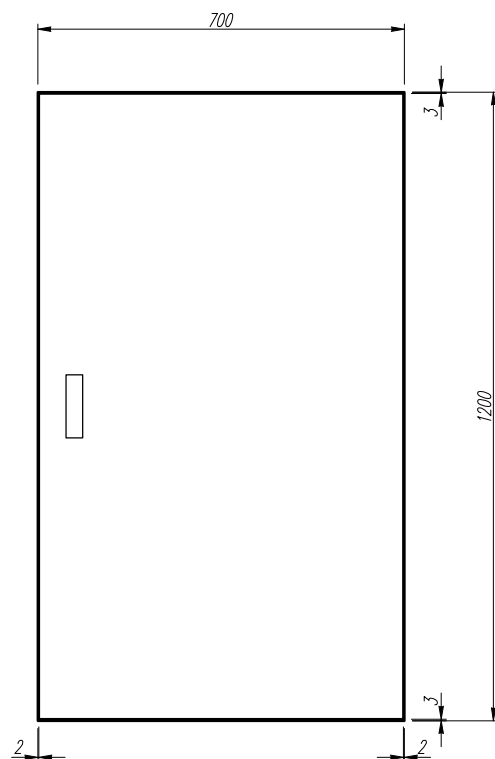


注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 保護板取付の場合は溶融めっき鋼板とし、塗装なしとする。
注3) プレートが不要の場合は取り外してご使用ください。

変更履歴		特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
F			キャビネット	CJAZ127020WZ			(屋内露出壁掛)	
			ドア	t1.6			(溶融めっき銅板)	
			ボデー	t1.6			(溶融めっき銅板)	
			ハンドル	スイングハンドル中			(キー200)	
			色/仕上げ	素地			(塗装なし)	
				作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号	ページ
				内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.			図番	欠