

A





B

C

D

E

F

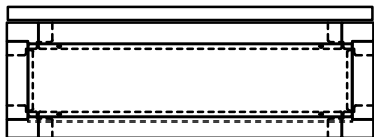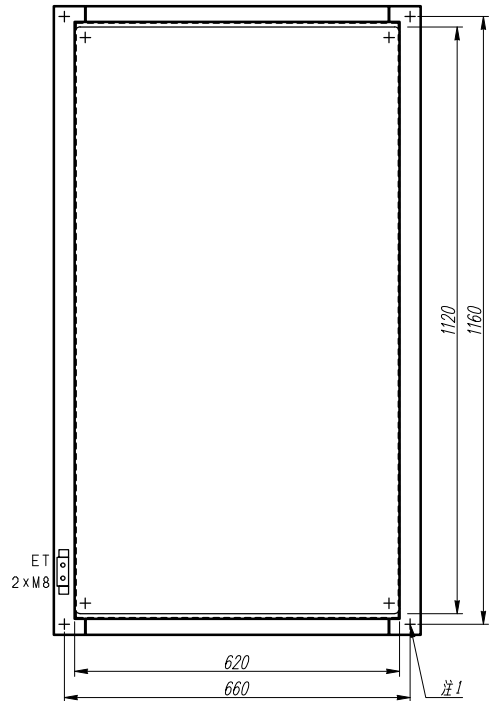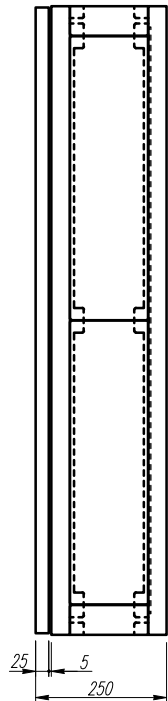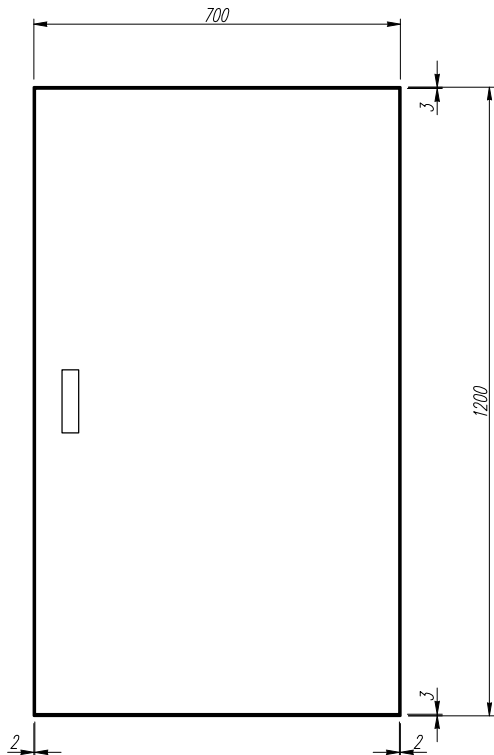

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 保護板取付の場合は溶融めっき鋼板とし、塗装なしとする。  
注3) プレートが不要の場合は取り外してご使用ください。

| 変更履歴 |  |  | 特記事項 | 品番     | 検図                                 | 設計 | 製図           | 名称        | 数量  |
|------|--|--|------|--------|------------------------------------|----|--------------|-----------|-----|
| △    |  |  |      | キャビネット | CJAZ127025SZ                       |    |              | (屋内露出壁掛)  |     |
| △    |  |  |      | ドア     | t1.6                               |    |              | (溶融めっき鋼板) |     |
| △    |  |  |      | ボデー    | t1.6                               |    |              | (溶融めっき鋼板) |     |
| △    |  |  |      | ハンドル   | スイングハンドル中                          |    |              | (キー200)   |     |
| △    |  |  |      | 色/仕上げ  | 素地                                 |    |              | (塗装なし)    |     |
|      |  |  |      |        | 作成日                                | 縮尺 | A3基準<br>1:10 | 整理番号      | ページ |
|      |  |  |      |        | 内外電機株式会社<br>Naigai Energering Inc. |    |              | 図番        | 欠   |