

A





B

C

D

E

F

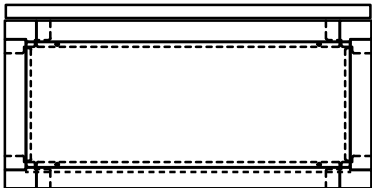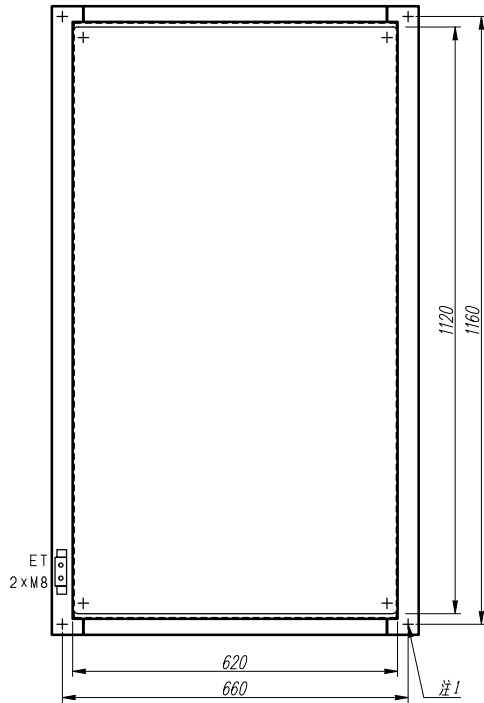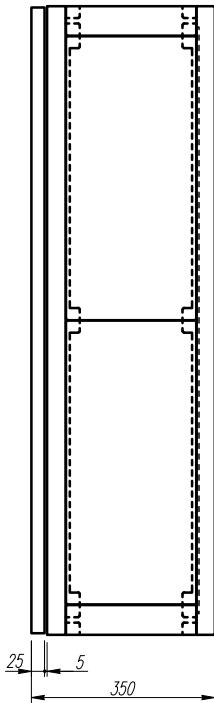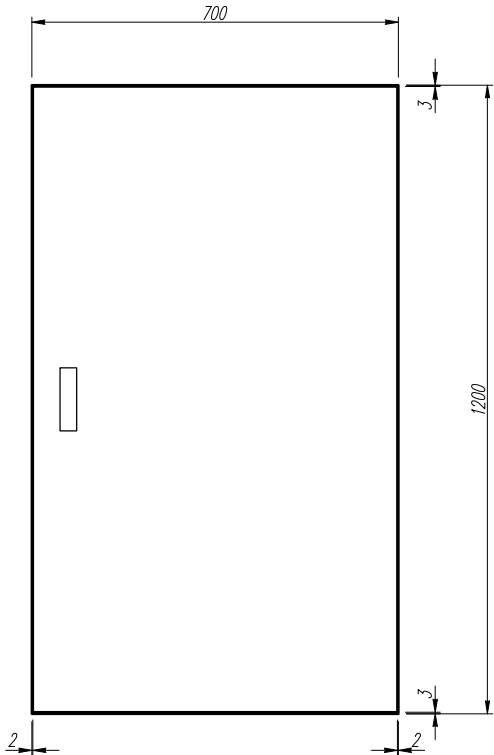

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 保護板取付の場合は溶融めっき鋼板とし、塗装なしとする。
注3) プレートが不要の場合は取り外してご使用ください。

変更履歴			特記事項		品番	検図	設計	製図	名称	数量
△					キャビネット				CJAZ127035SZ (屋内露出壁掛)	
△					ドア				t 1.6 (溶融めっき鋼板)	ページ
△					ボデー				t 1.6 (溶融めっき鋼板)	
△					ハンドル				スイングハンドル中 (キー200)	欠
△					色/仕上げ				素地 (塗装なし)	

作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号	内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番
-----	----	--------------	------	------------------------------------	----